





Stockholm Vatten

Stockholms framtida avloppsrening

Grundvattenberoende Object




Bilaga F2

**Stockholm
2015-07-03**

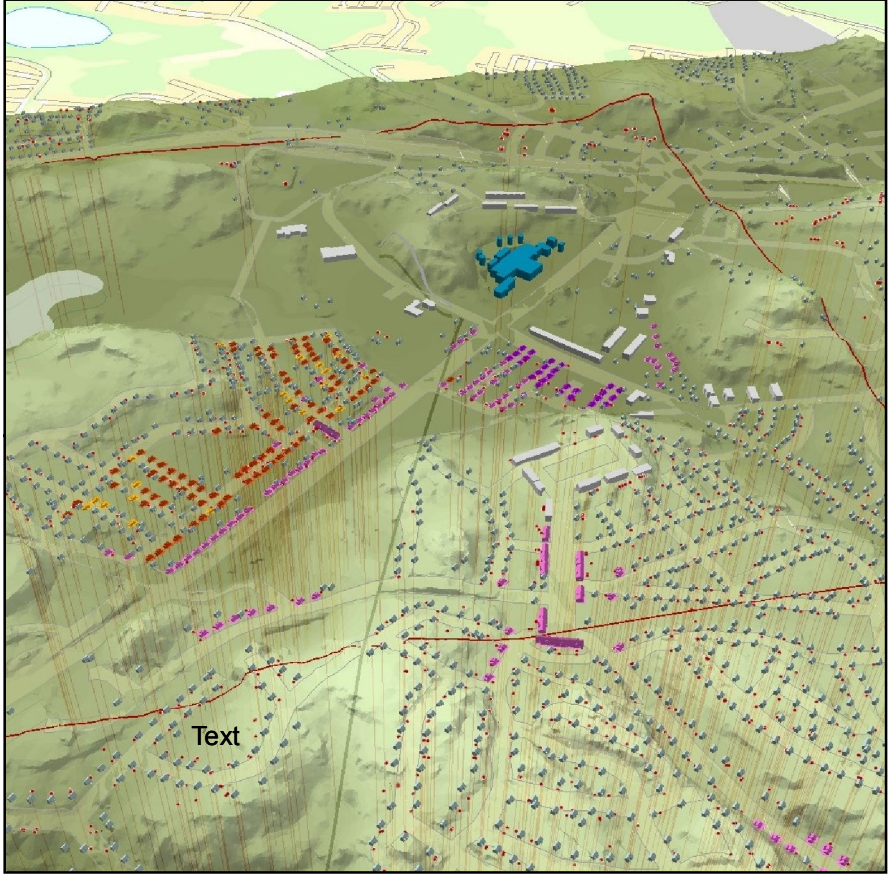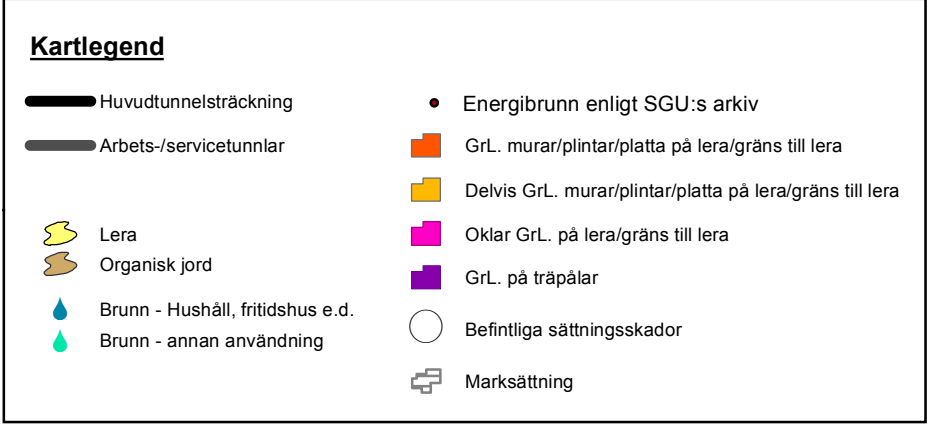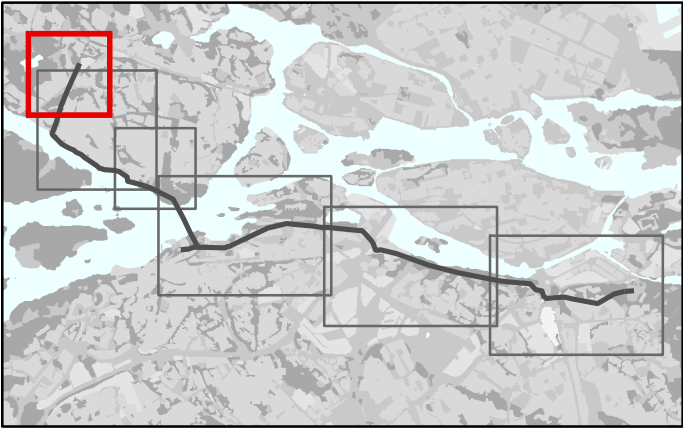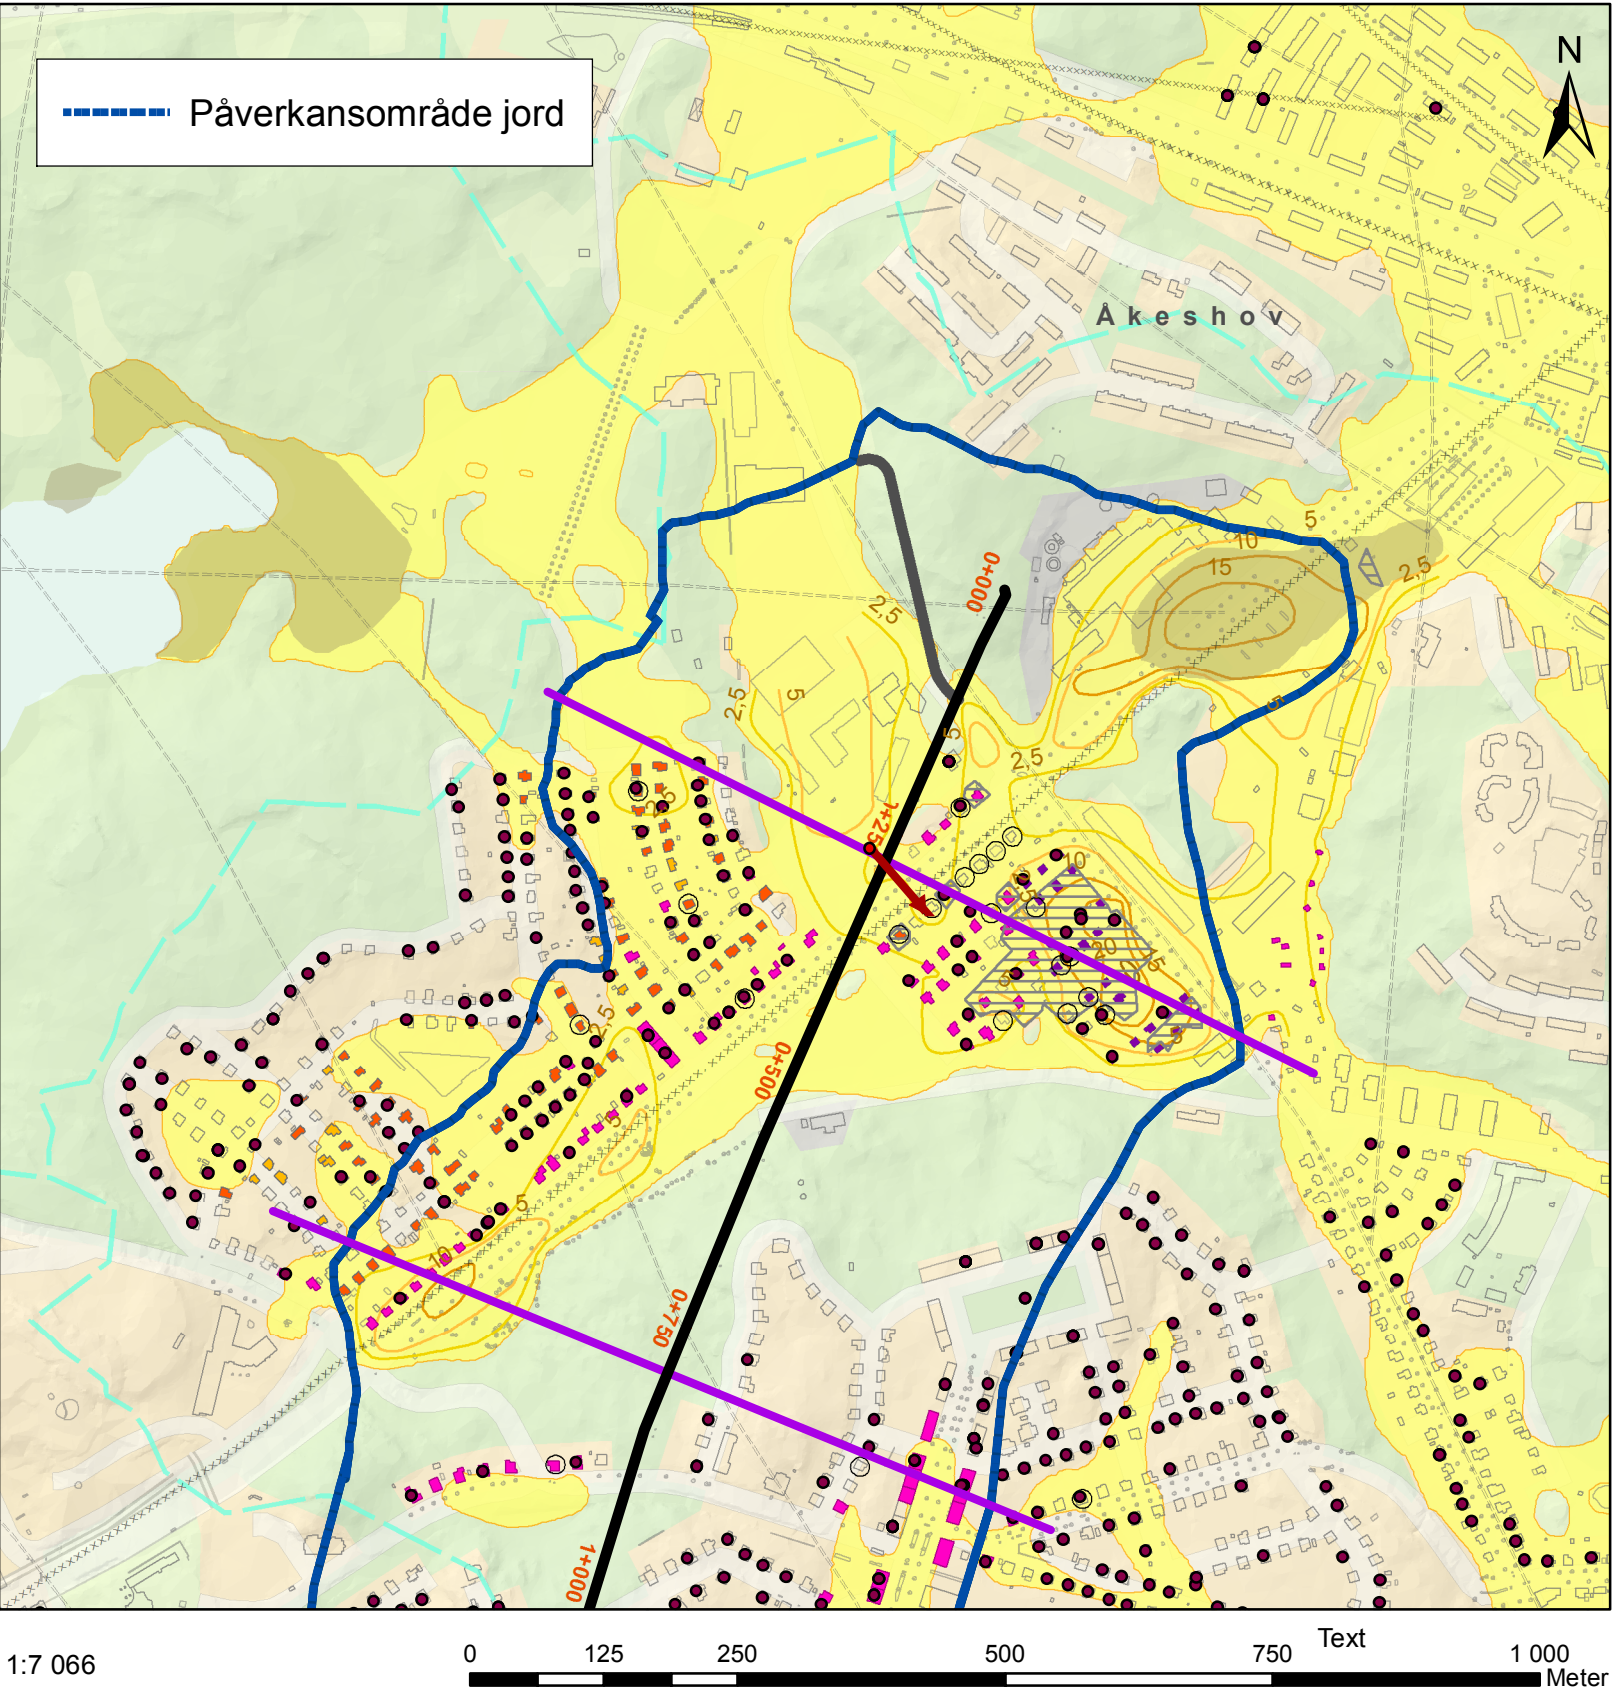



Bilaga F2:1
Grundvattenberoende objekt
jord Åkeshov

Påverkansområde för jord definieras som ett bedömt avstånd från tunneln där en trycknivåsänkning på 0,3 m kan uppkomma.

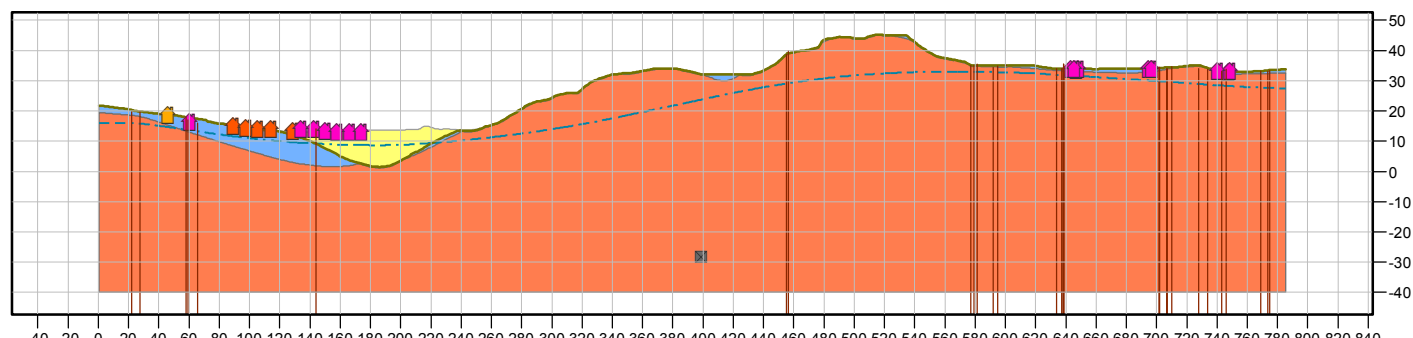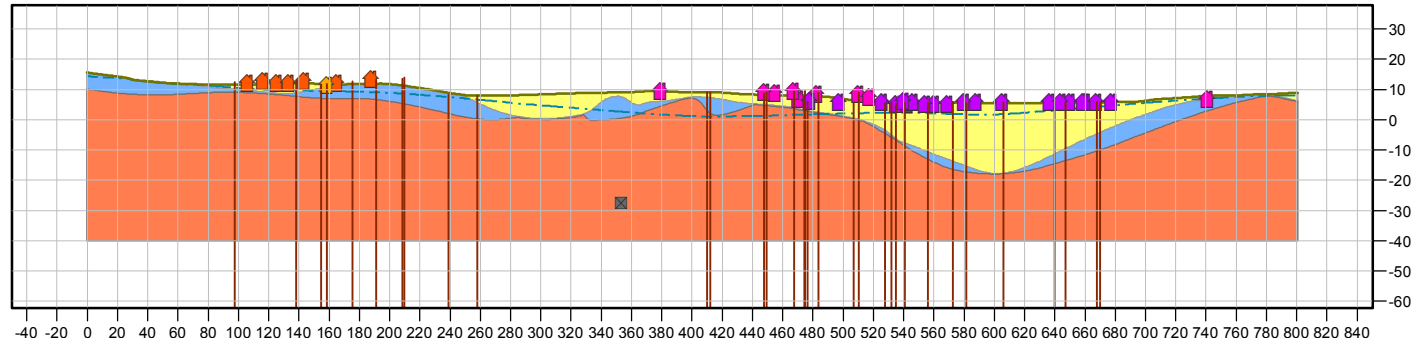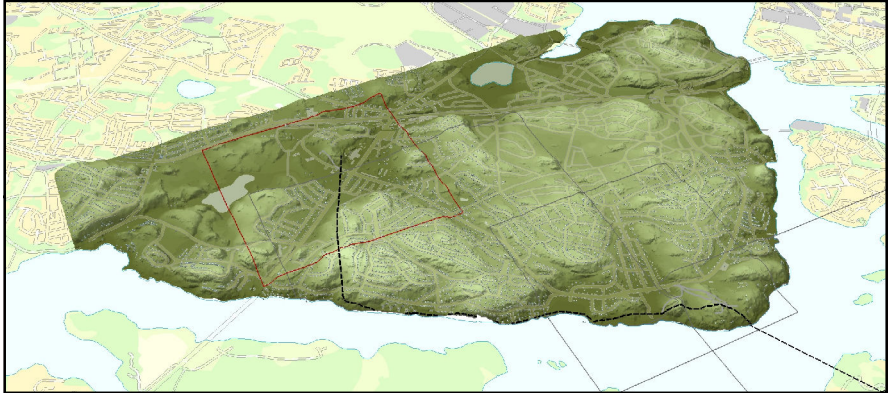

Bilaga F2:2
Grundvattenberoende objekt jord Nockeby-Högländet

Påverkansområde för jord definieras som ett bedömt avstånd från tunneln där en trycknivåsänkning på 0,3 m kan uppkomma.

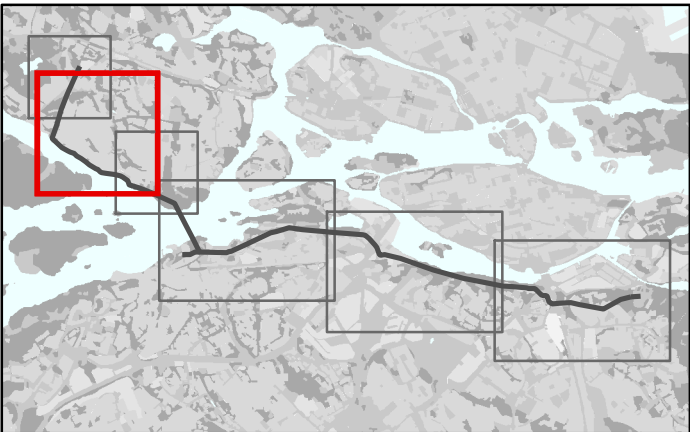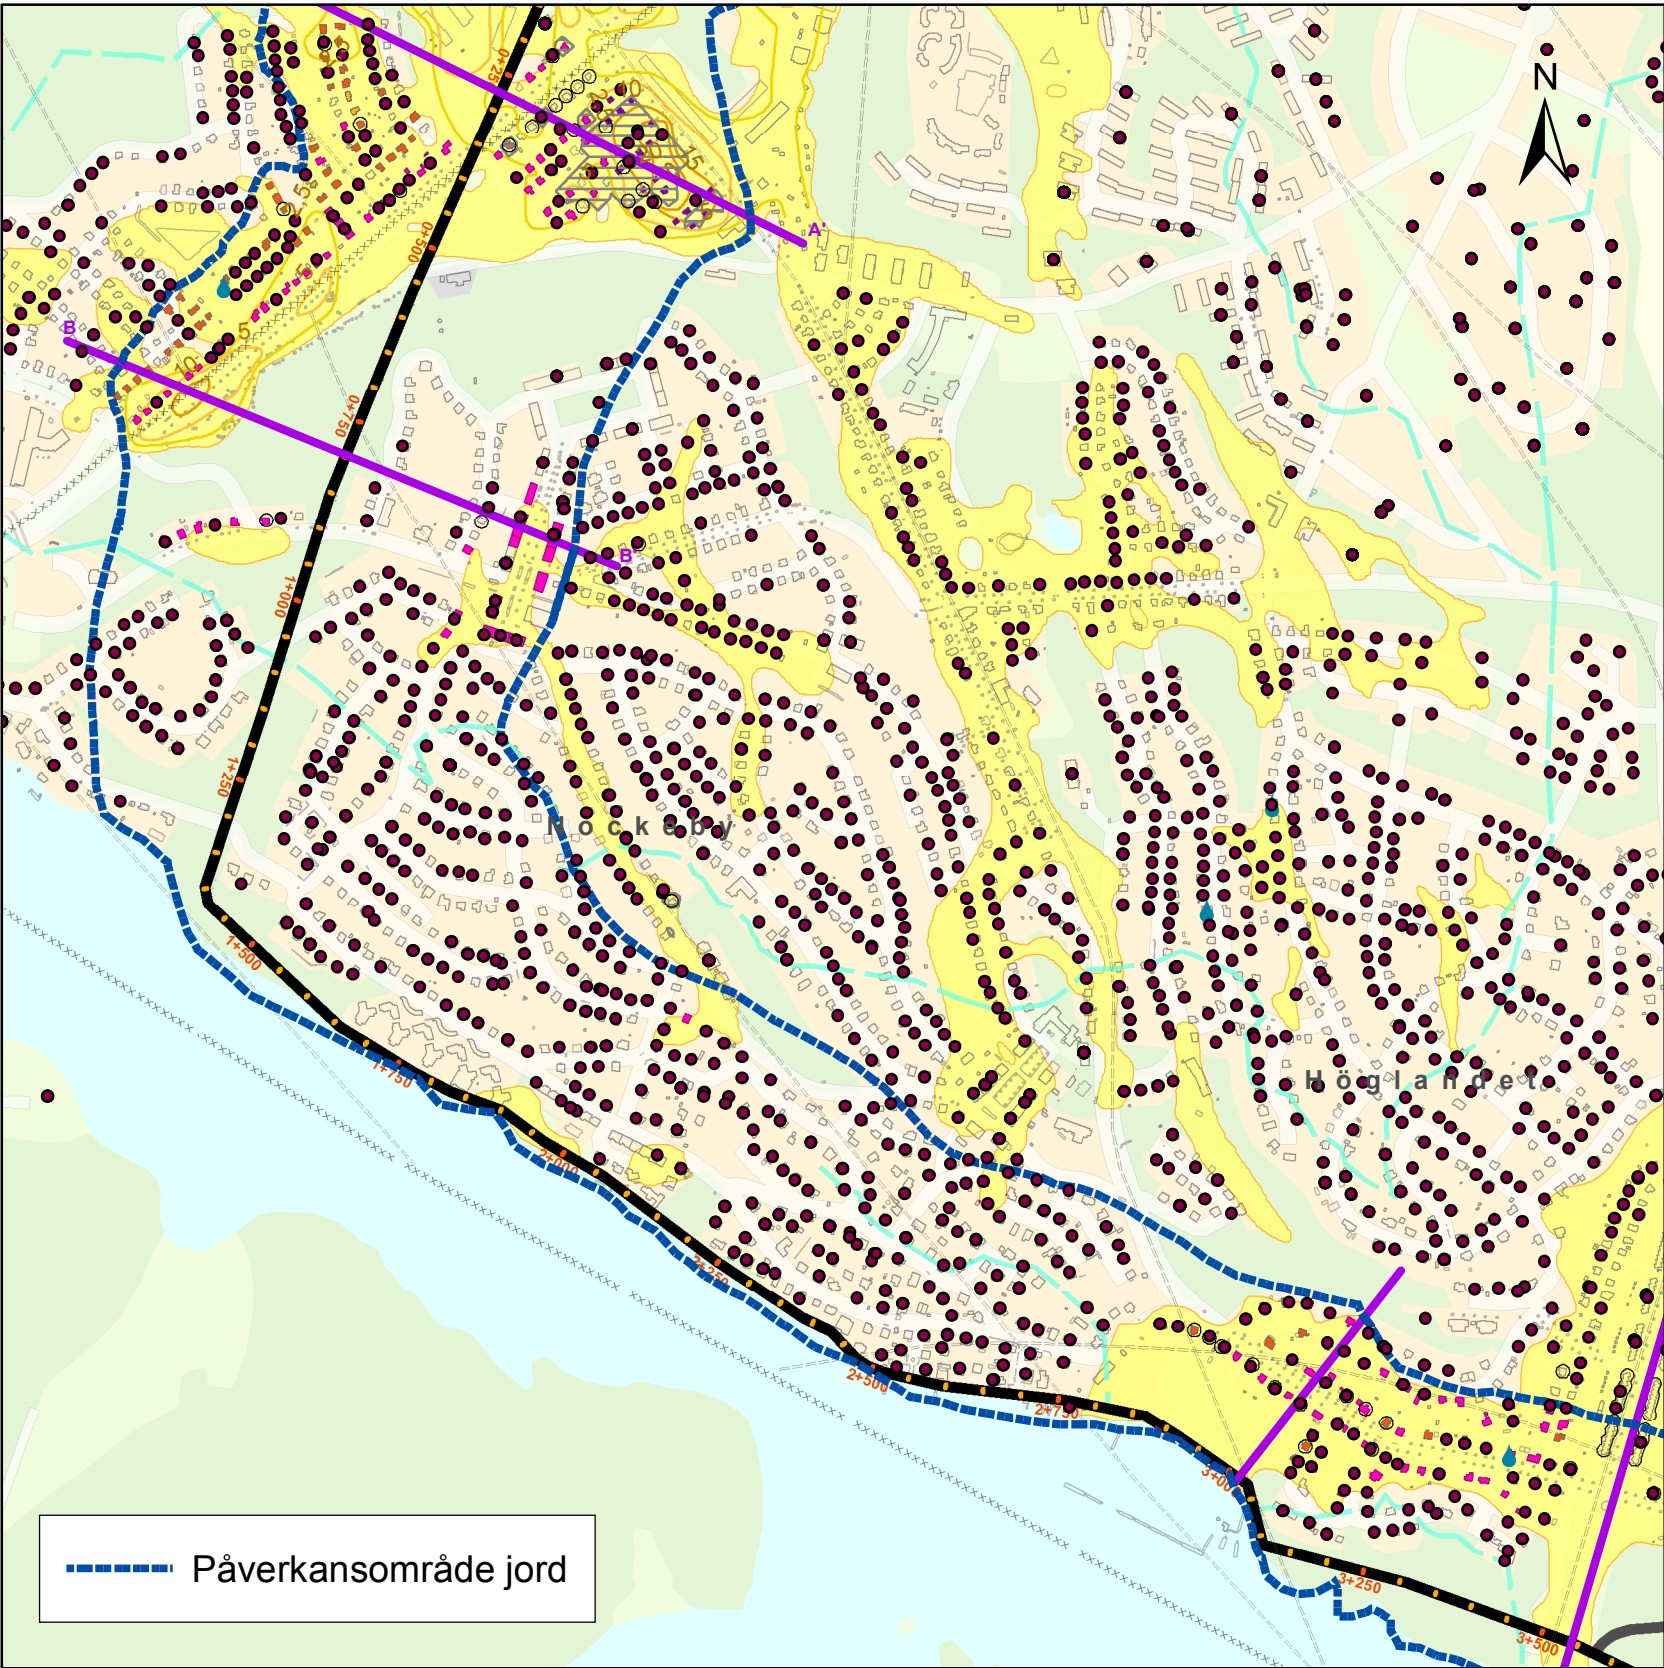

Kartlegend

— Huvudtunnelsträckning

— Arbets-/servicetunnlar



Lera



Organisk jord



Brunn - Hushåll, fritidshus e.d.



Brunn - annan användning



Energibrunn enligt SGU:s arkiv



GrL. murar/plintar/platta på lera/gräns till lera



Delvis GrL. murar/plintar/platta på lera/gräns till lera



Oklar GrL. på lera/gräns till lera





GrL. på träpålar



Befintliga sättningsskador






Marksättning

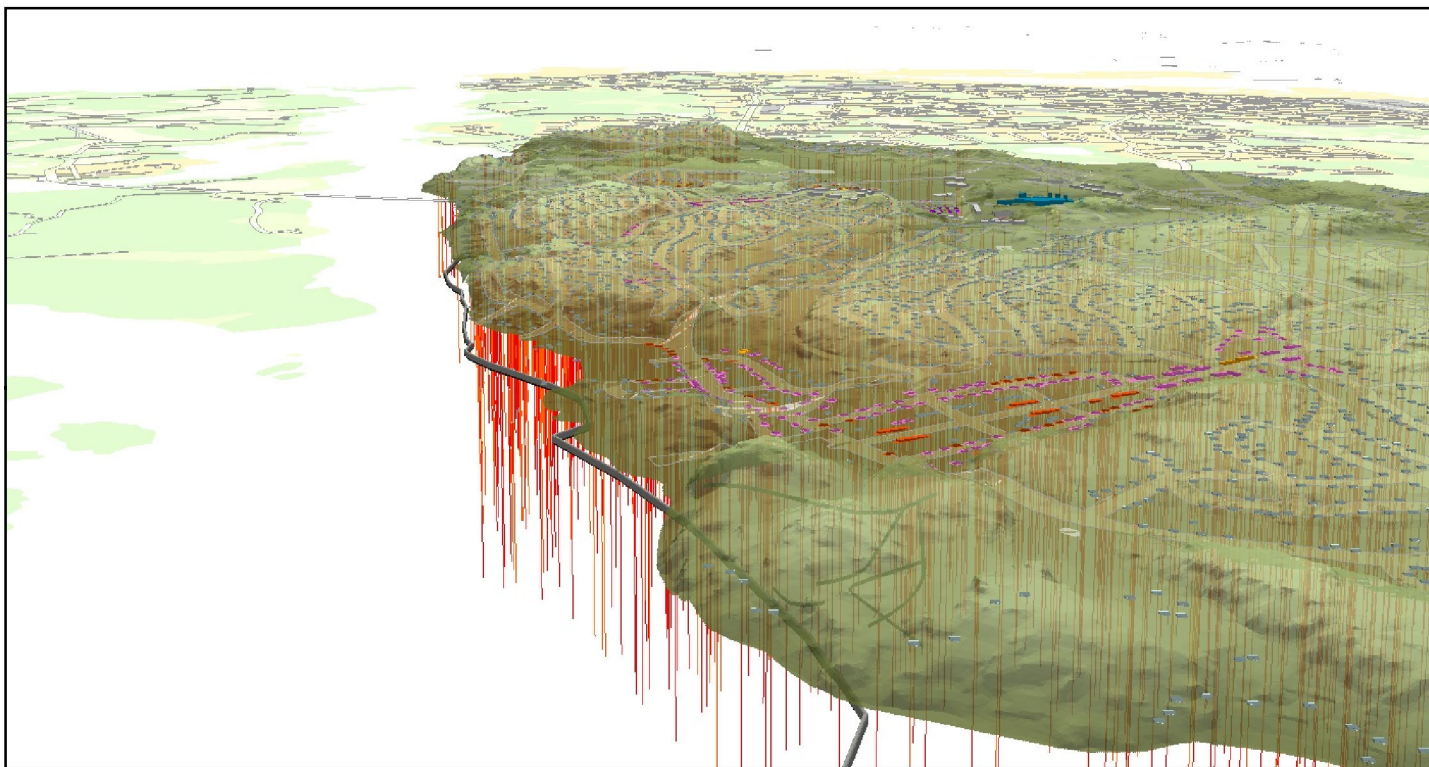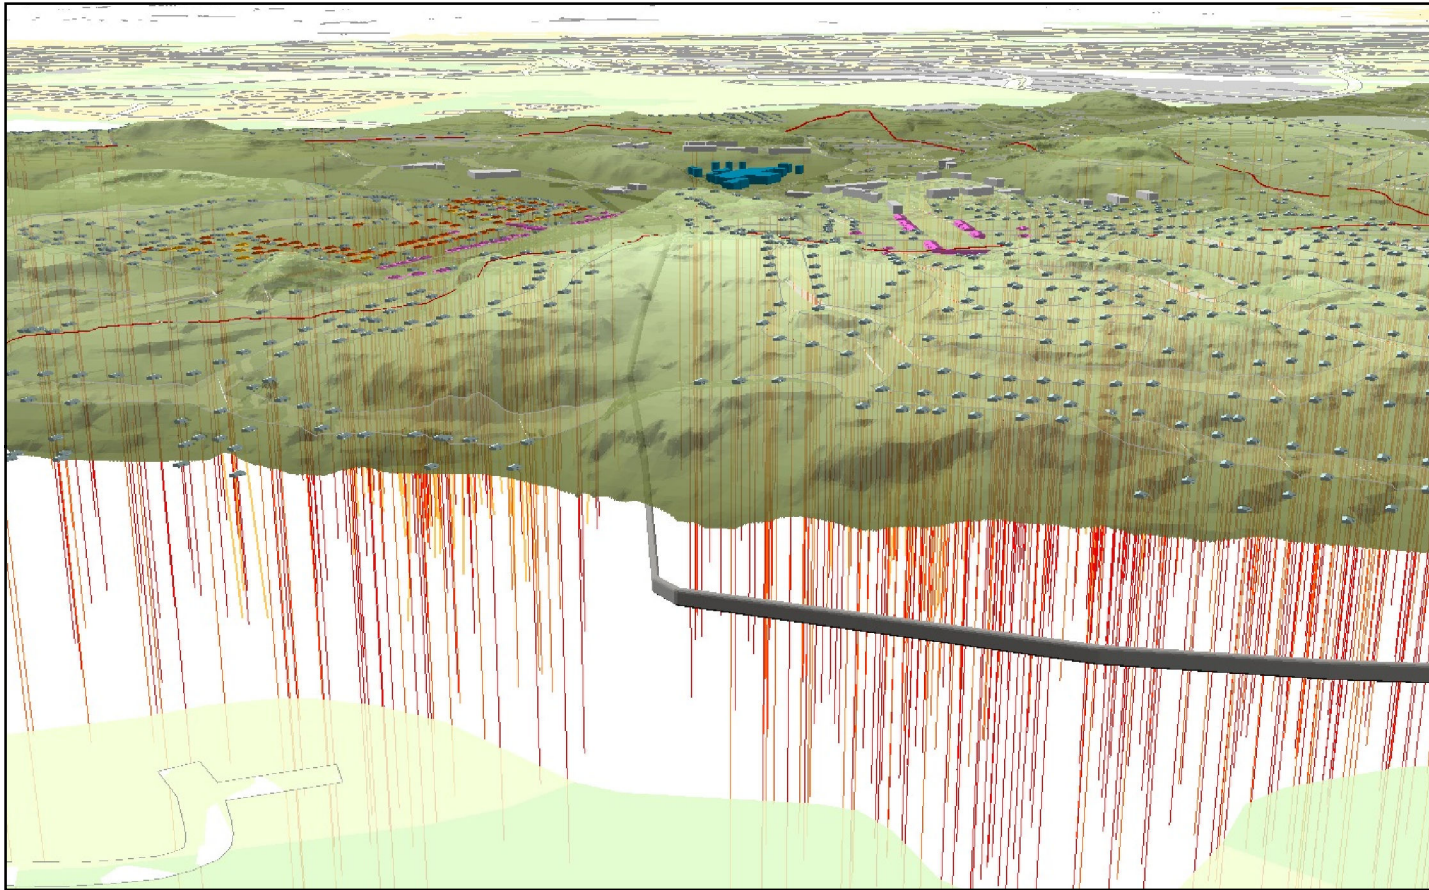




Bilaga F2:2a
Grundvattenberoende objekt berg Nockeby-Höglandet

Påverkansområde för berg definieras som ett bedömt
avstånd från tunneln där en grundvattennivåsänkning
på 1 m i en bergbrunn kan uppkomma.

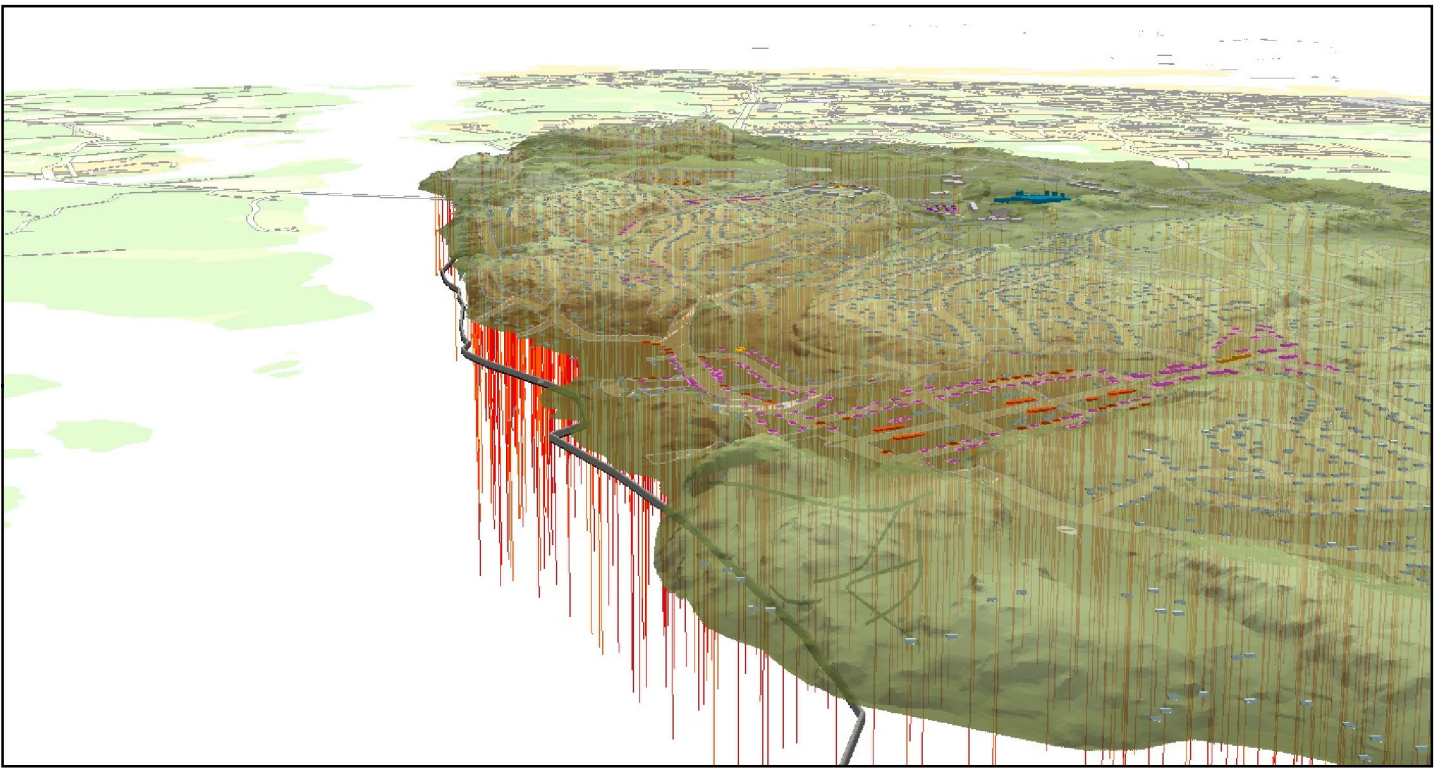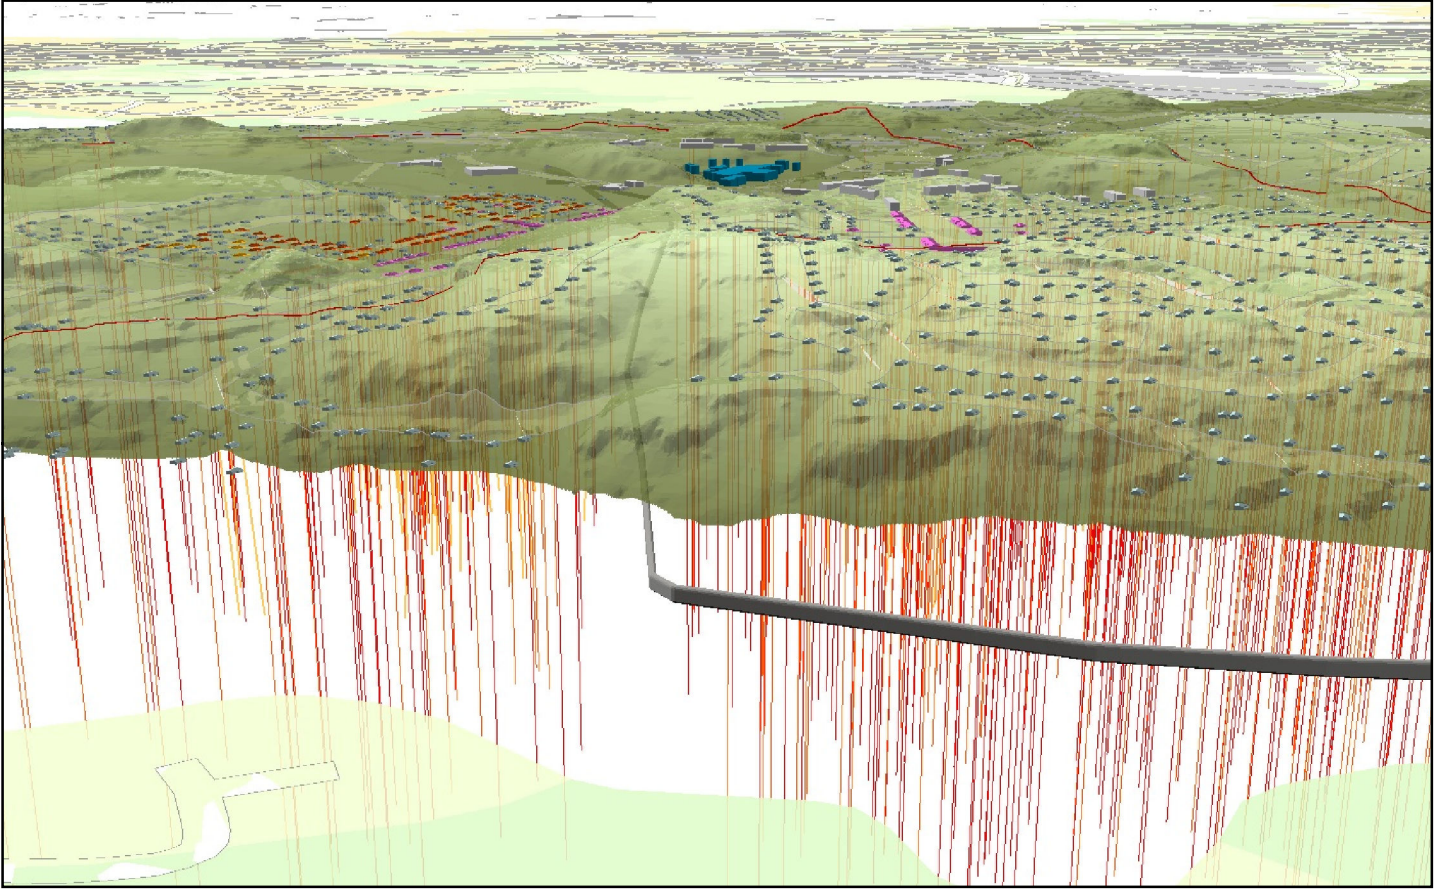


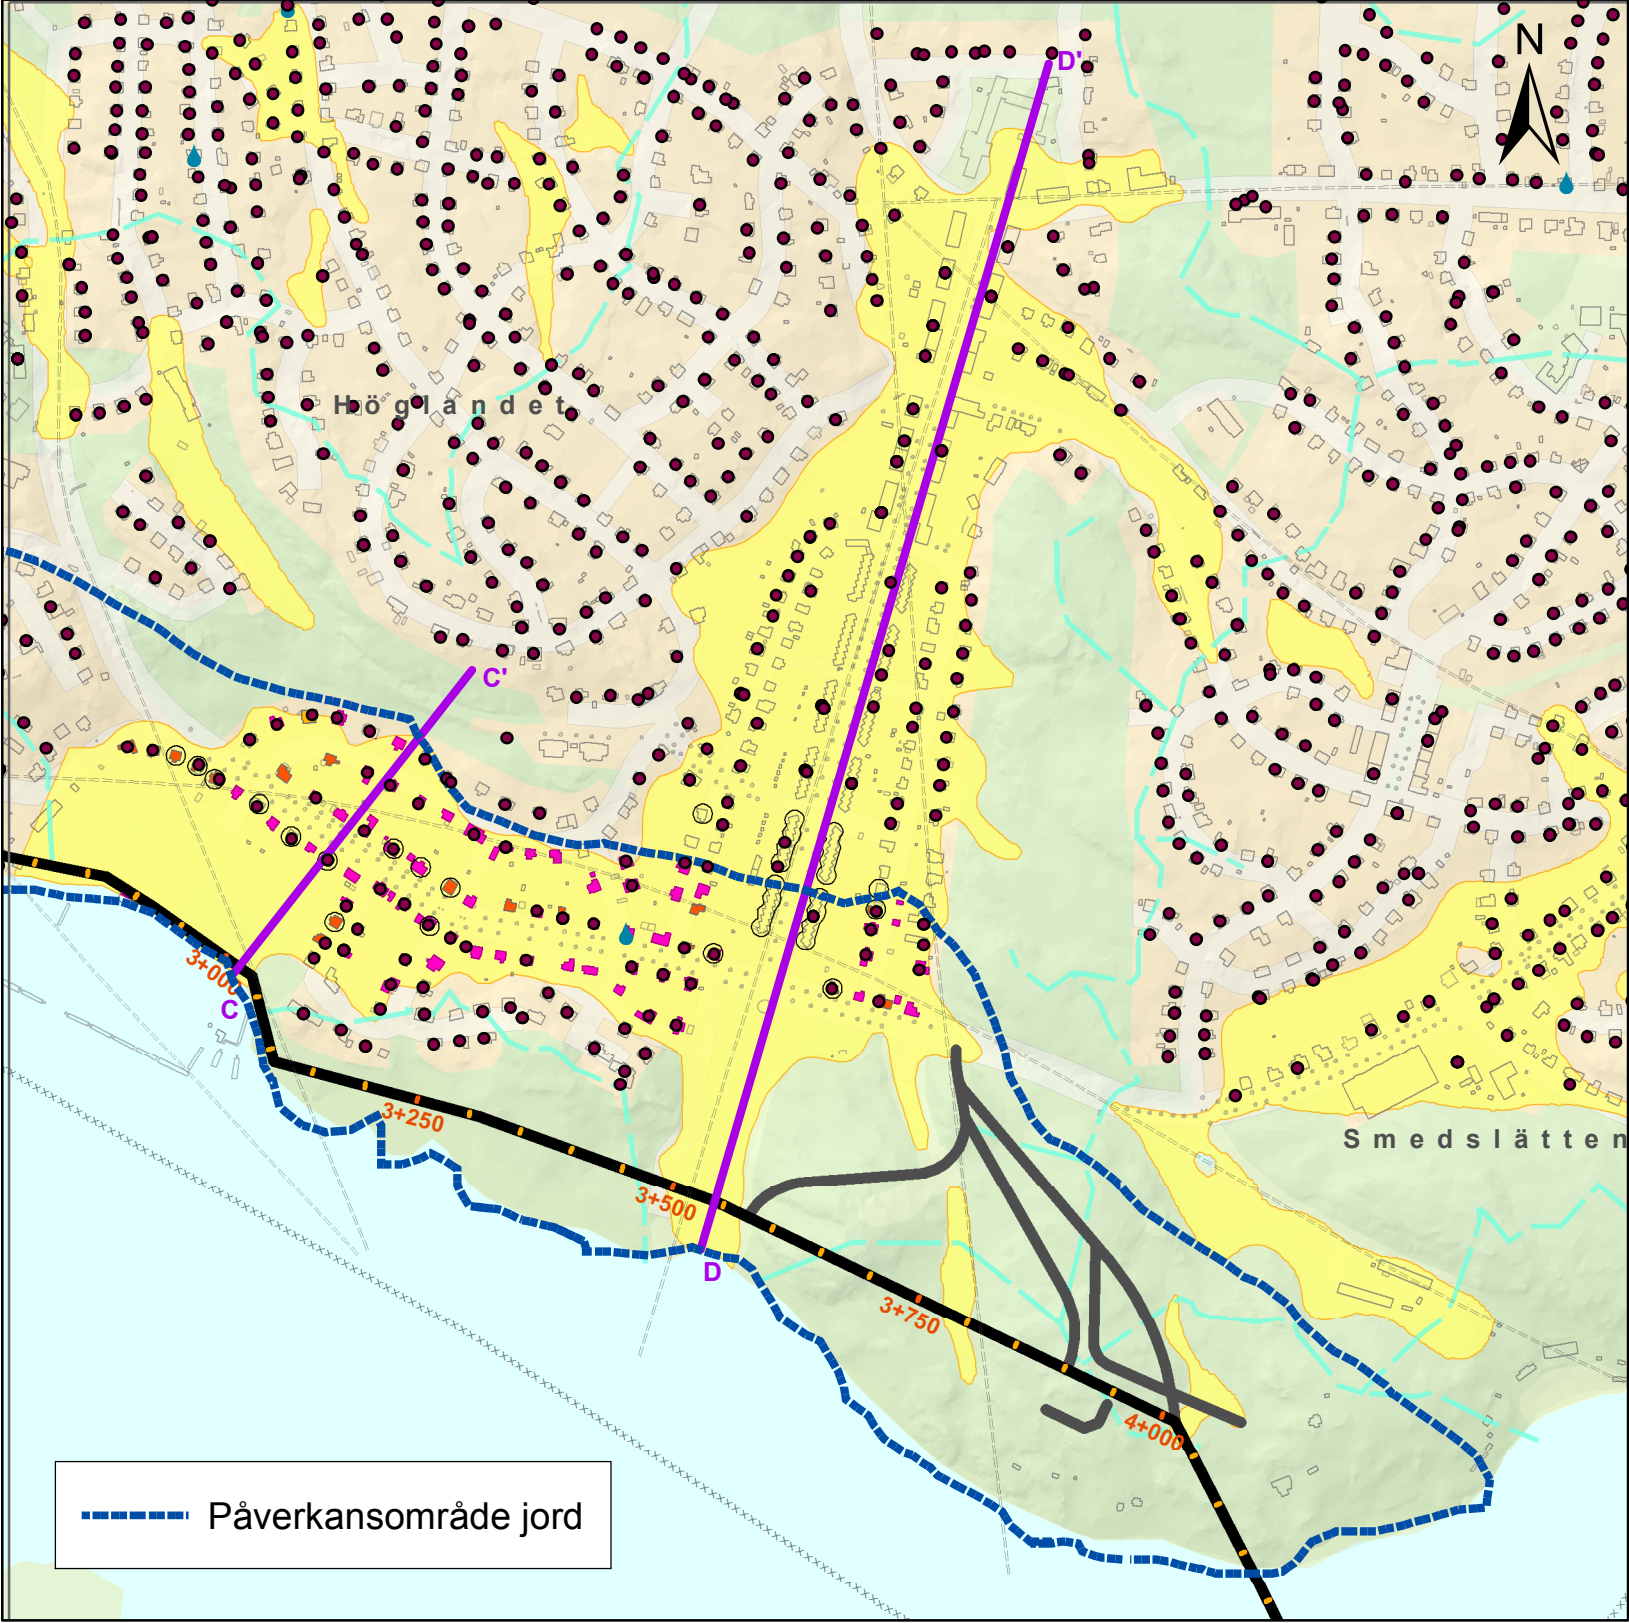



1:7 000 0 125 250 500 750 1 000 Meter

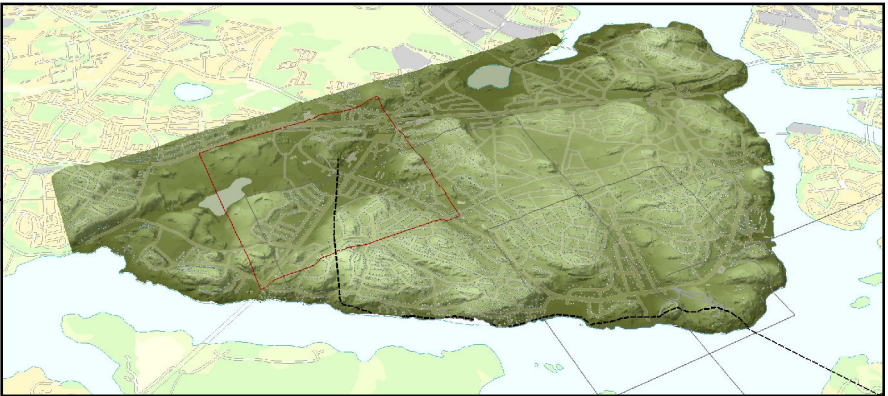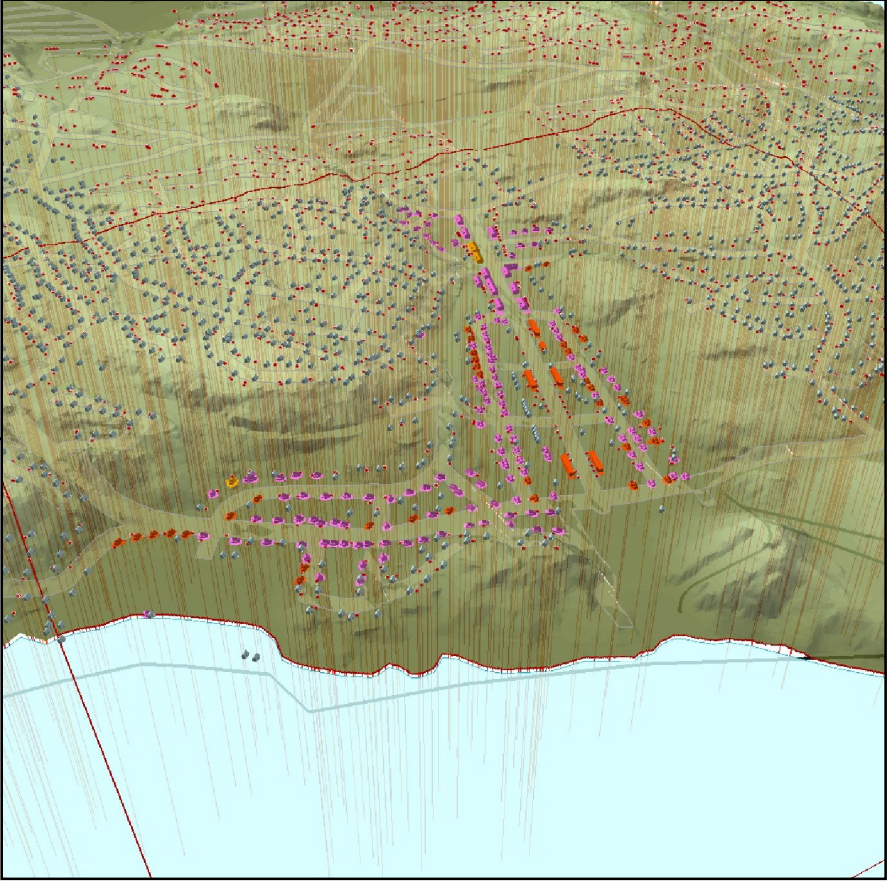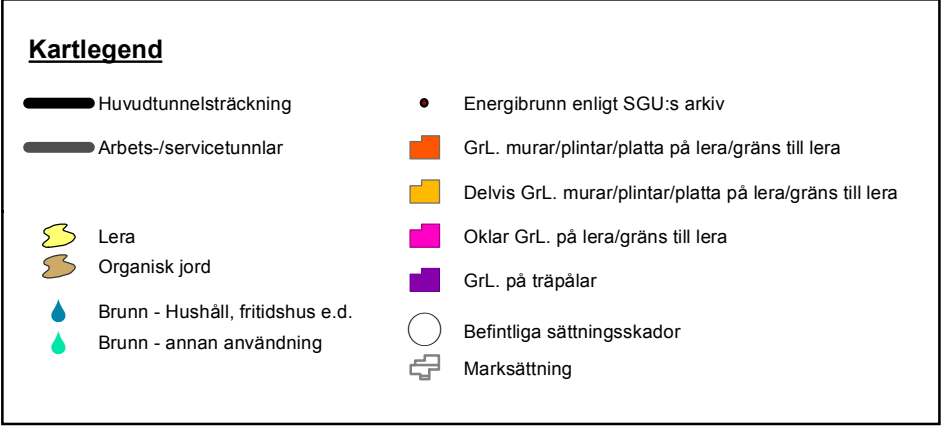



Bilaga F2:3
Grundvattenberoende objekt
jord Smedslätten

Påverkansområde för jord definieras som ett bedömt avstånd från tunneln där en trycknivåsänkning på 0,3 m kan uppkomma.

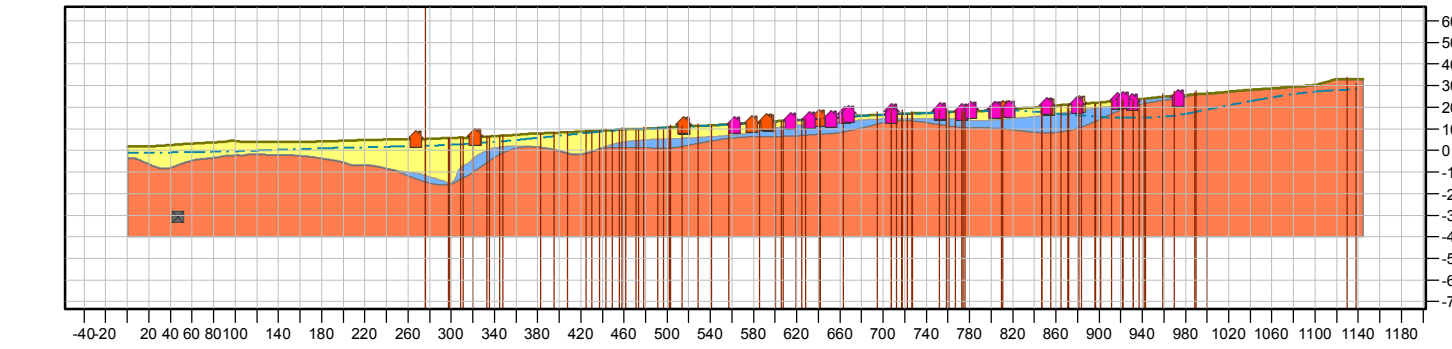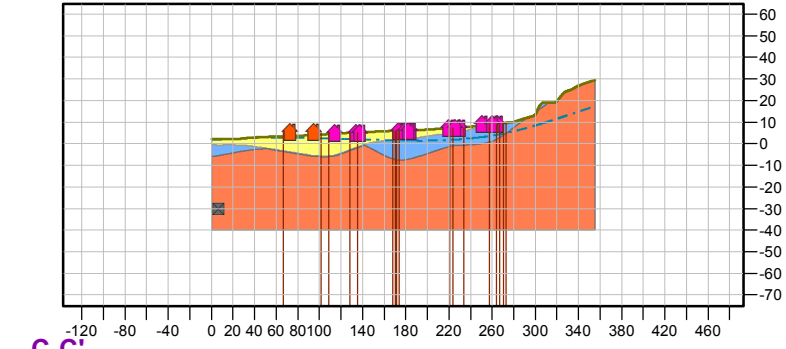


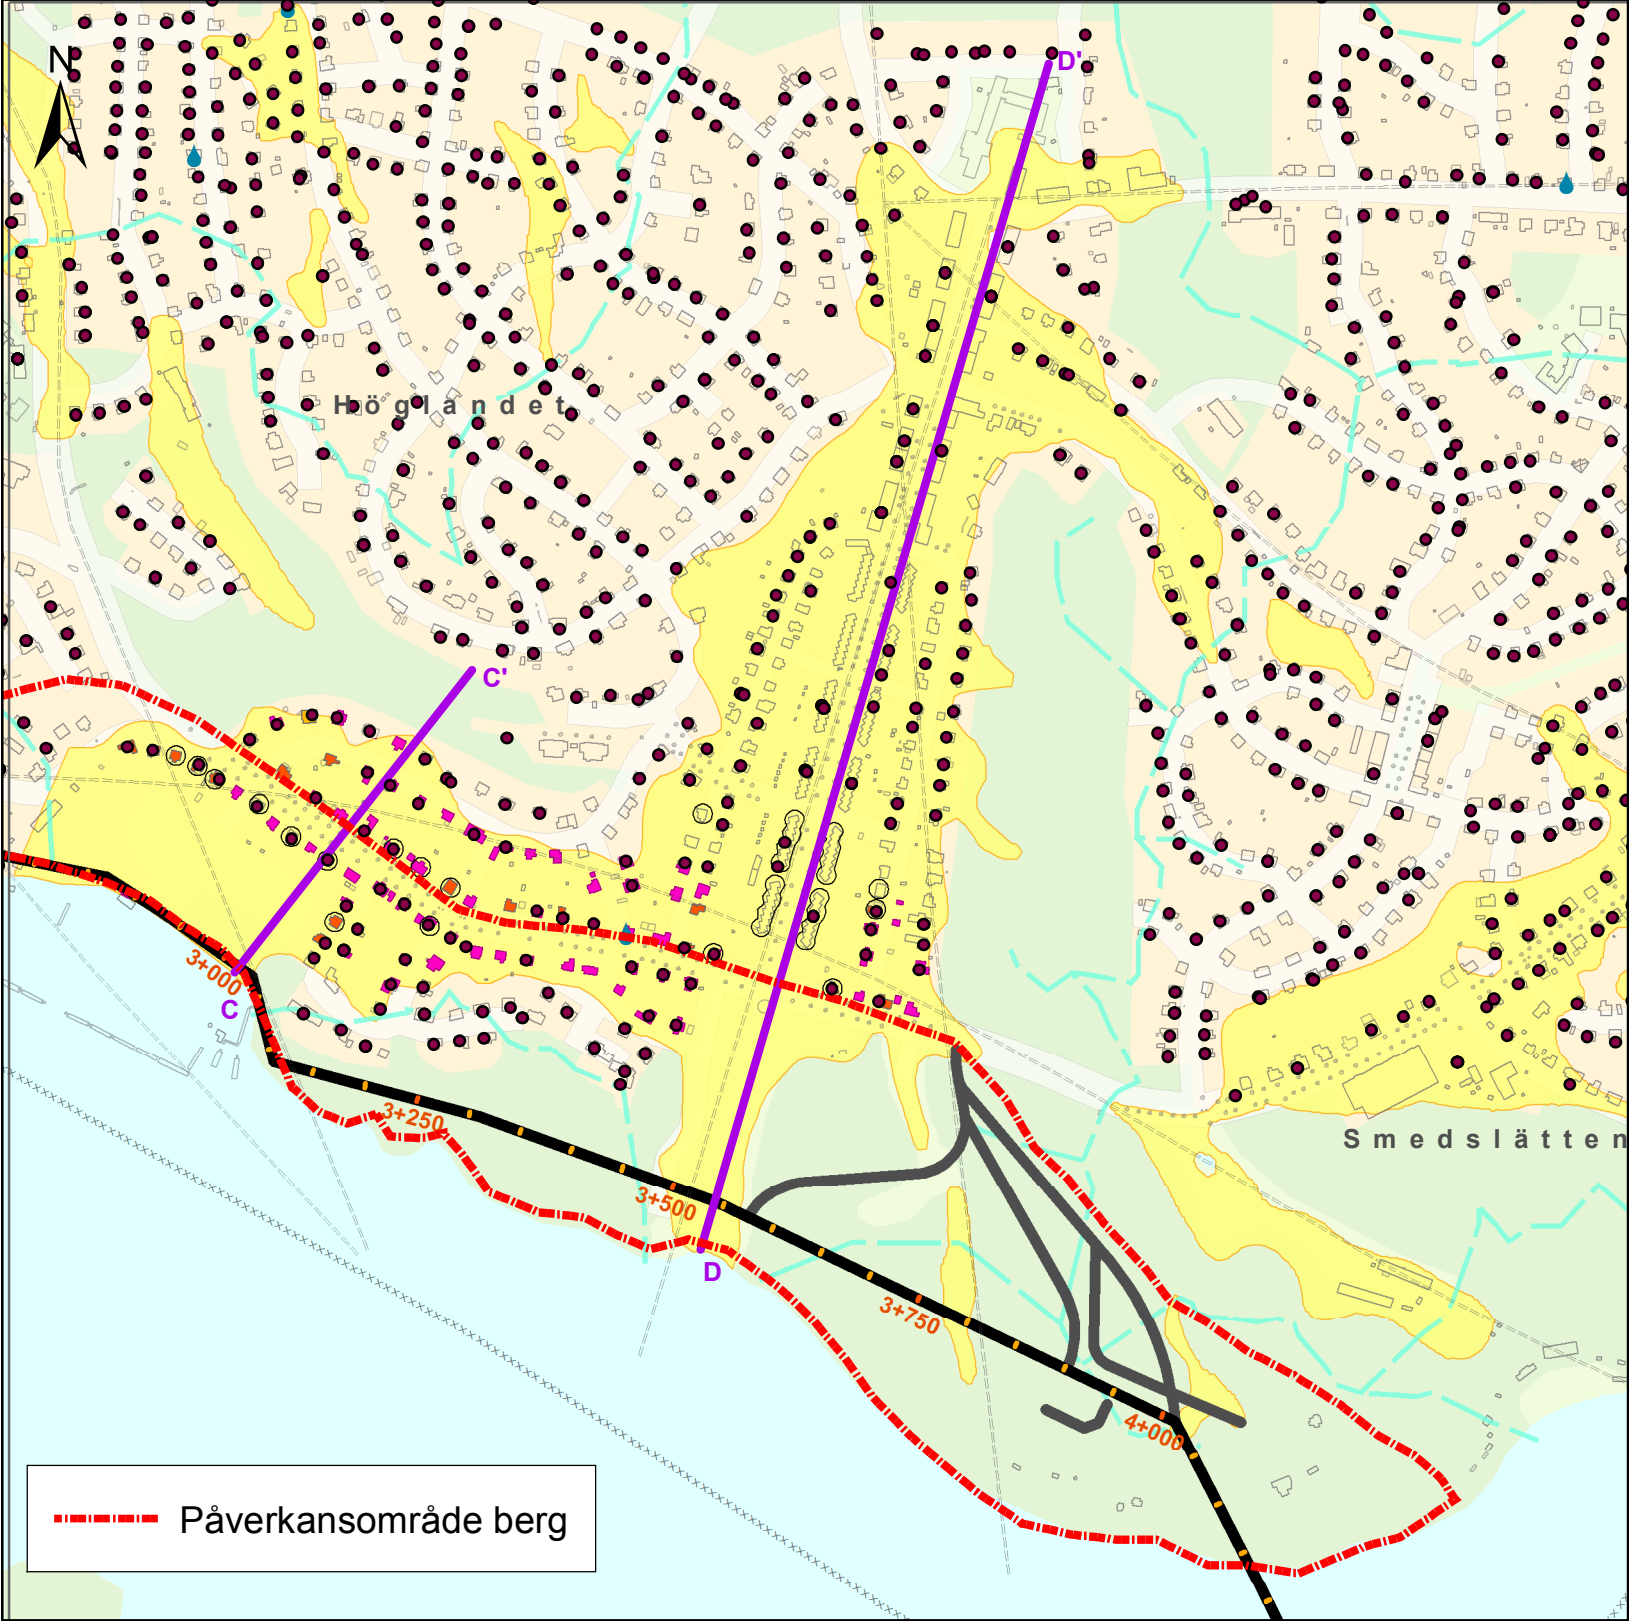


1:7 000 0 125 250 500 750 1 000 Meter

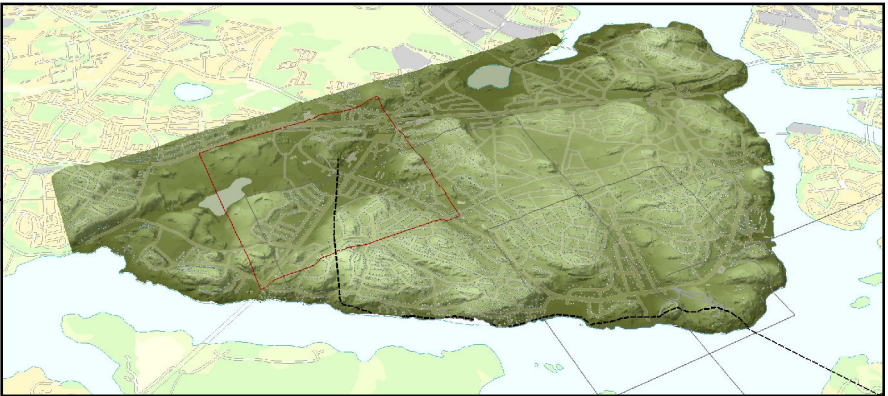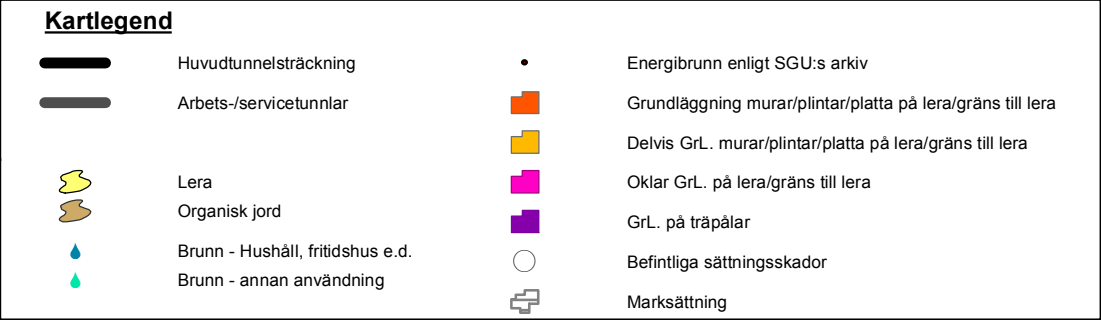


Bilaga F2:3a
Grundvattenberoende objekt
berg Smedslätten

Påverkansområde för berg definieras som ett bedömt avstånd från tunneln där en grundvatten-nivåsänkning på 1 m i en bergbrunn kan uppkomma.

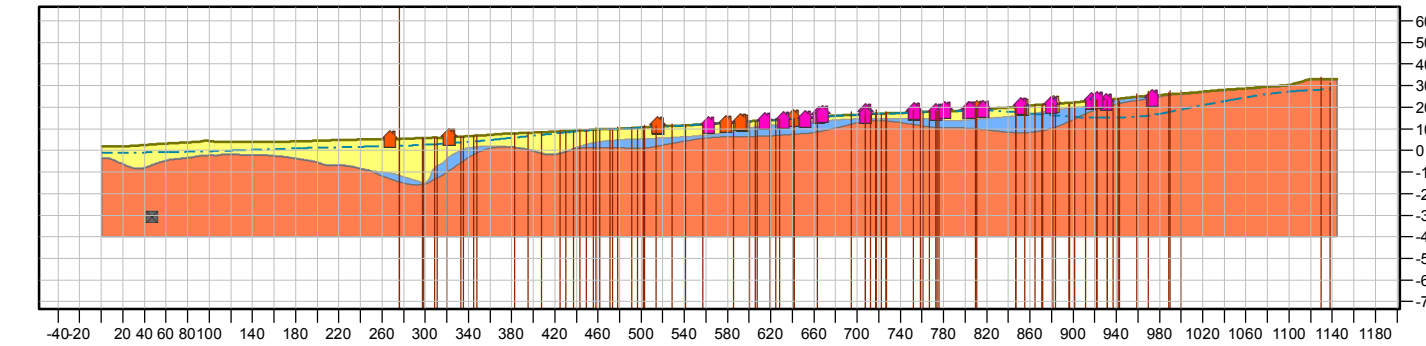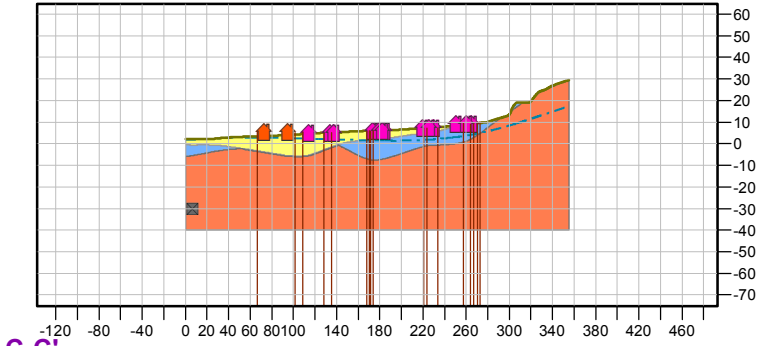

Sektionslegend




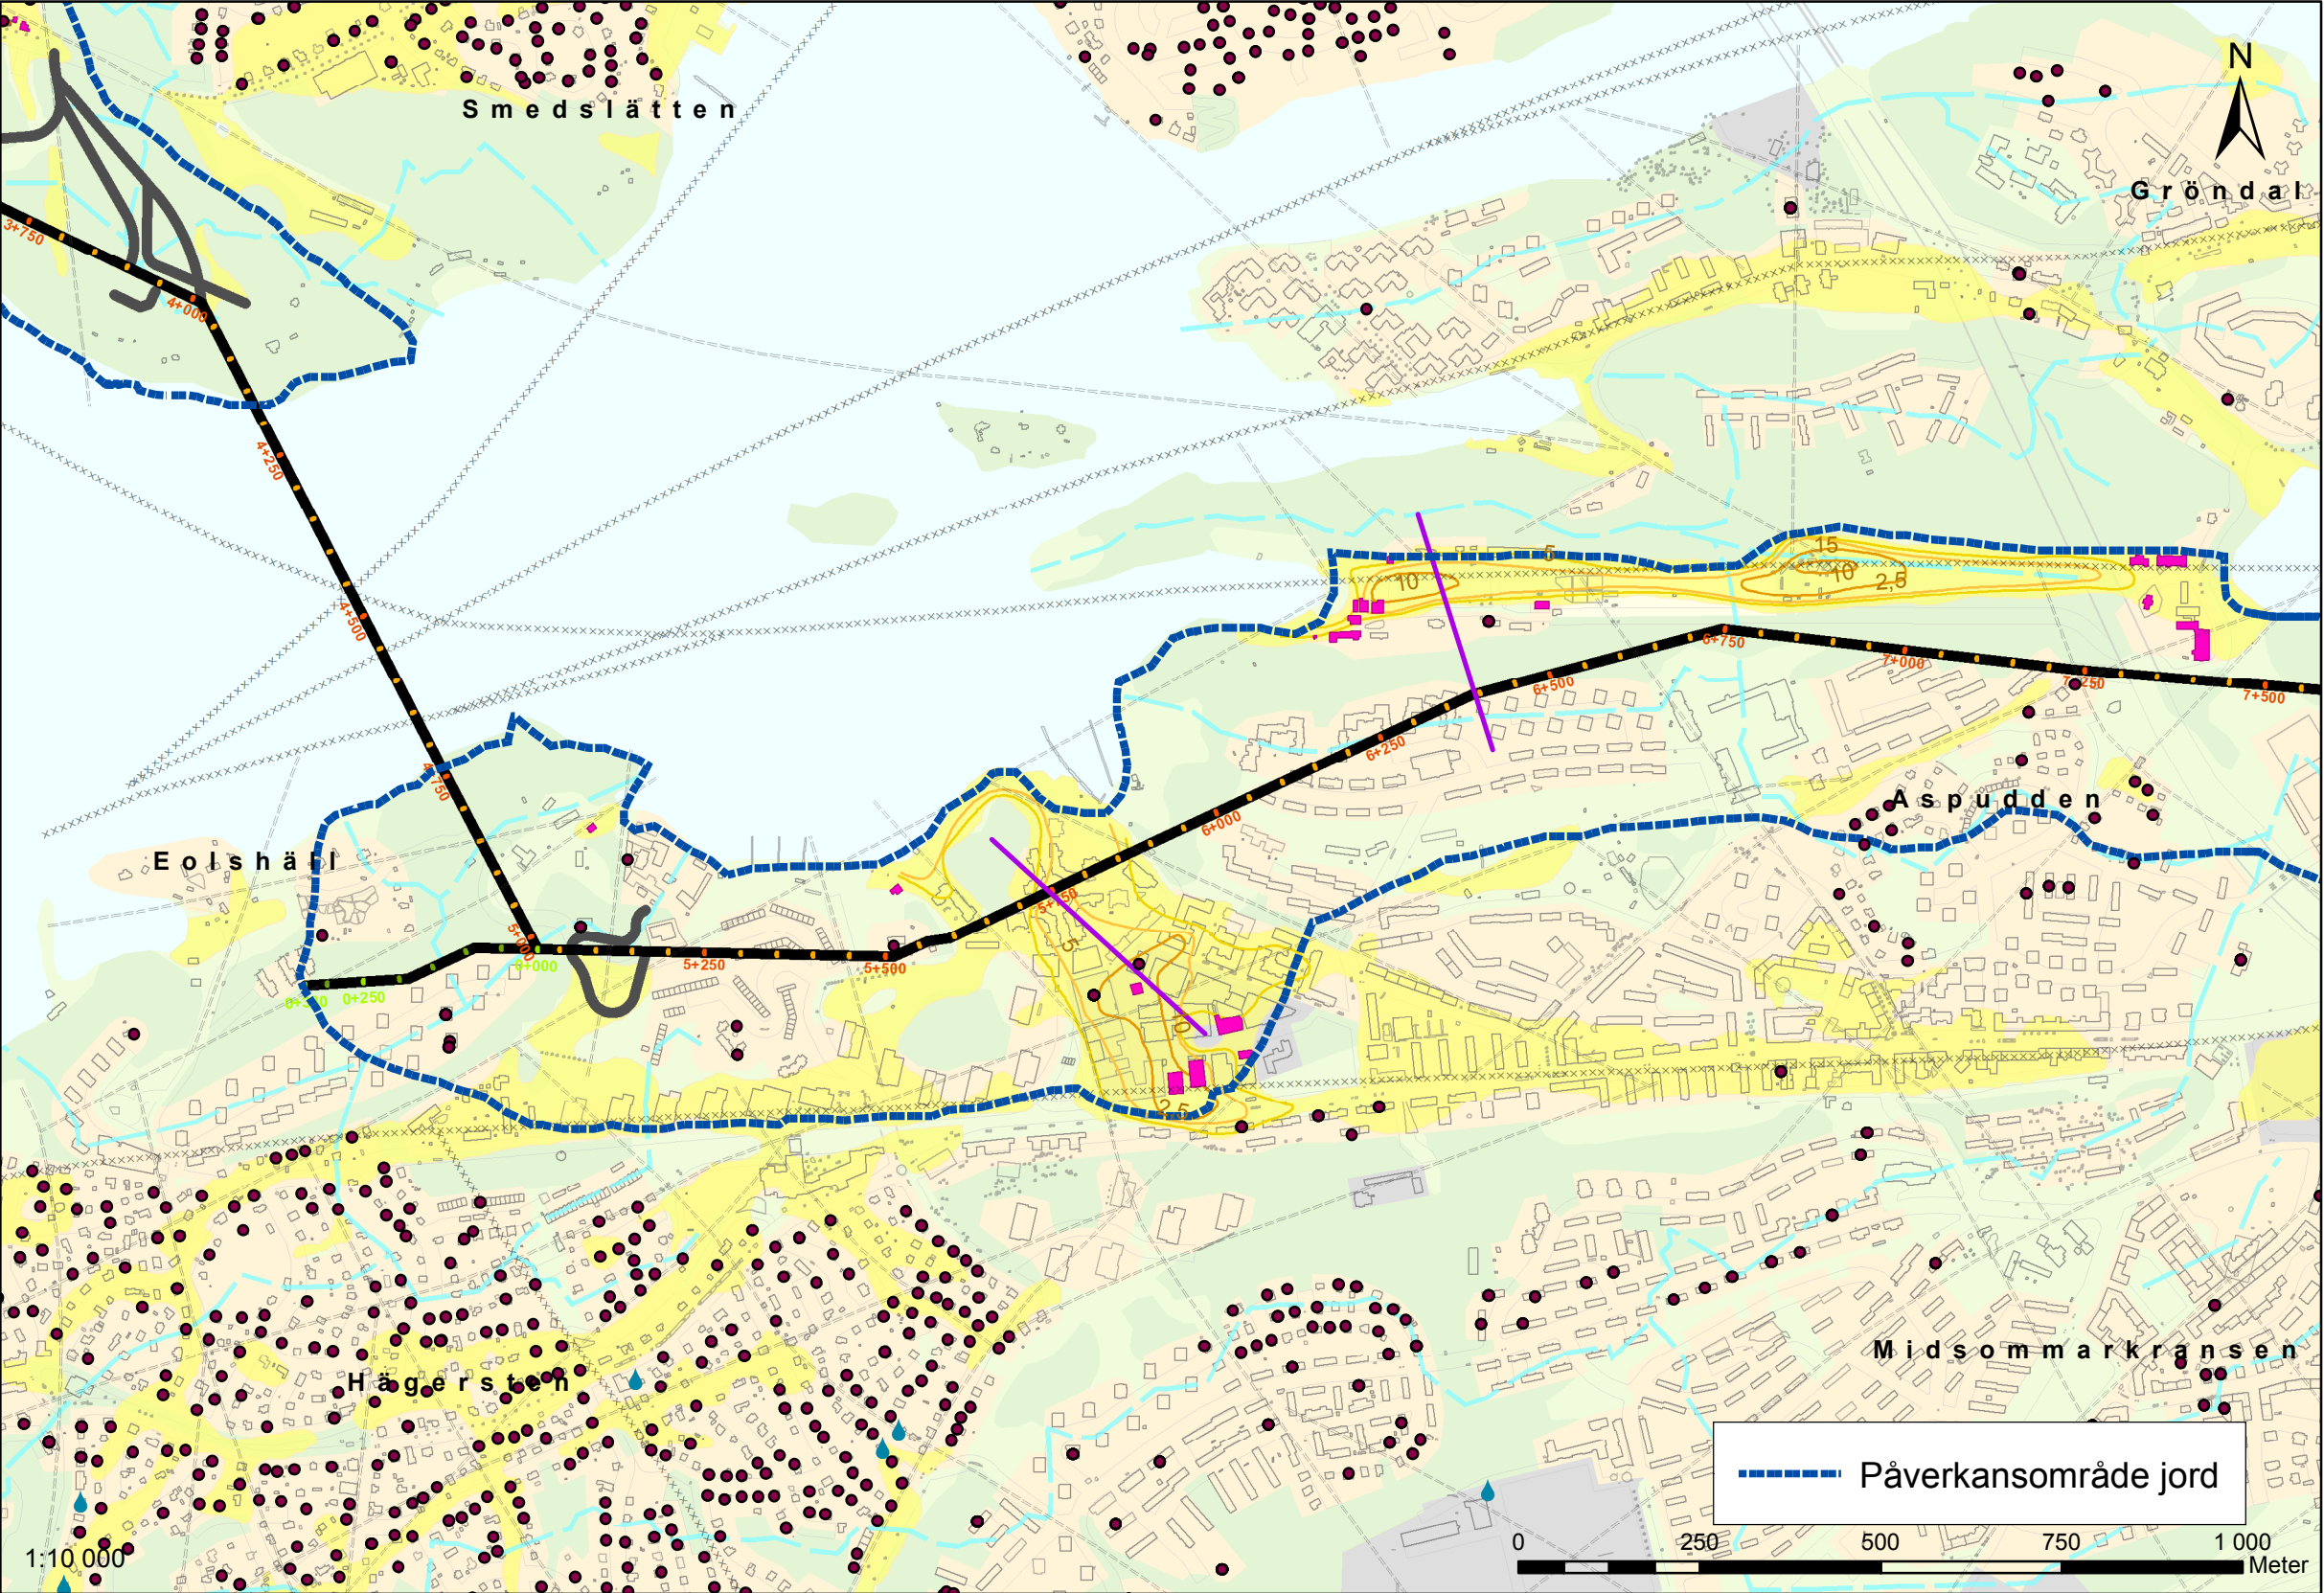

Kartlegend


- Brunn - annan användning
- Brunn - Hushåll, fritidshus e.d.

- Energibrunn enligt SGU:s arkiv
- Befintliga sättningsskador
- Marksättning
- Grundläggning murar/plintar/platta på lera/gräns till lera
- Delvis GrL. murar/plintar/platta på lera/gräns till lera
- Oklar GrL. på lera/gräns till lera
- GrL. på träpålar
- Lera
- Organisk jord
- Huvudtunnelsträckning
- Arbets-/servicetunnlar

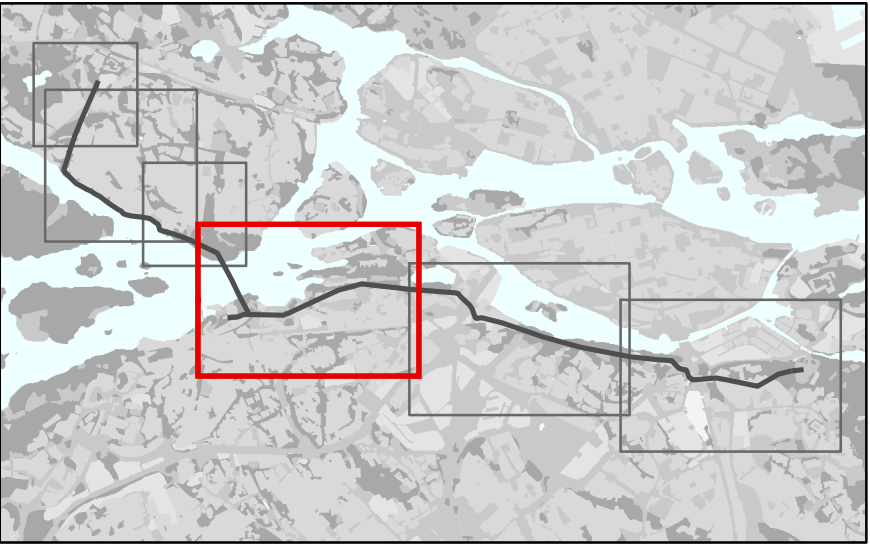

Bilaga F2:4
Grundvattenberoende objekt
Eolshäll-Vinterviken

Påverkansområde för jord definieras som ett bedömt avstånd från tunneln där en trycknivåsänkning på 0,3 m kan uppkomma.

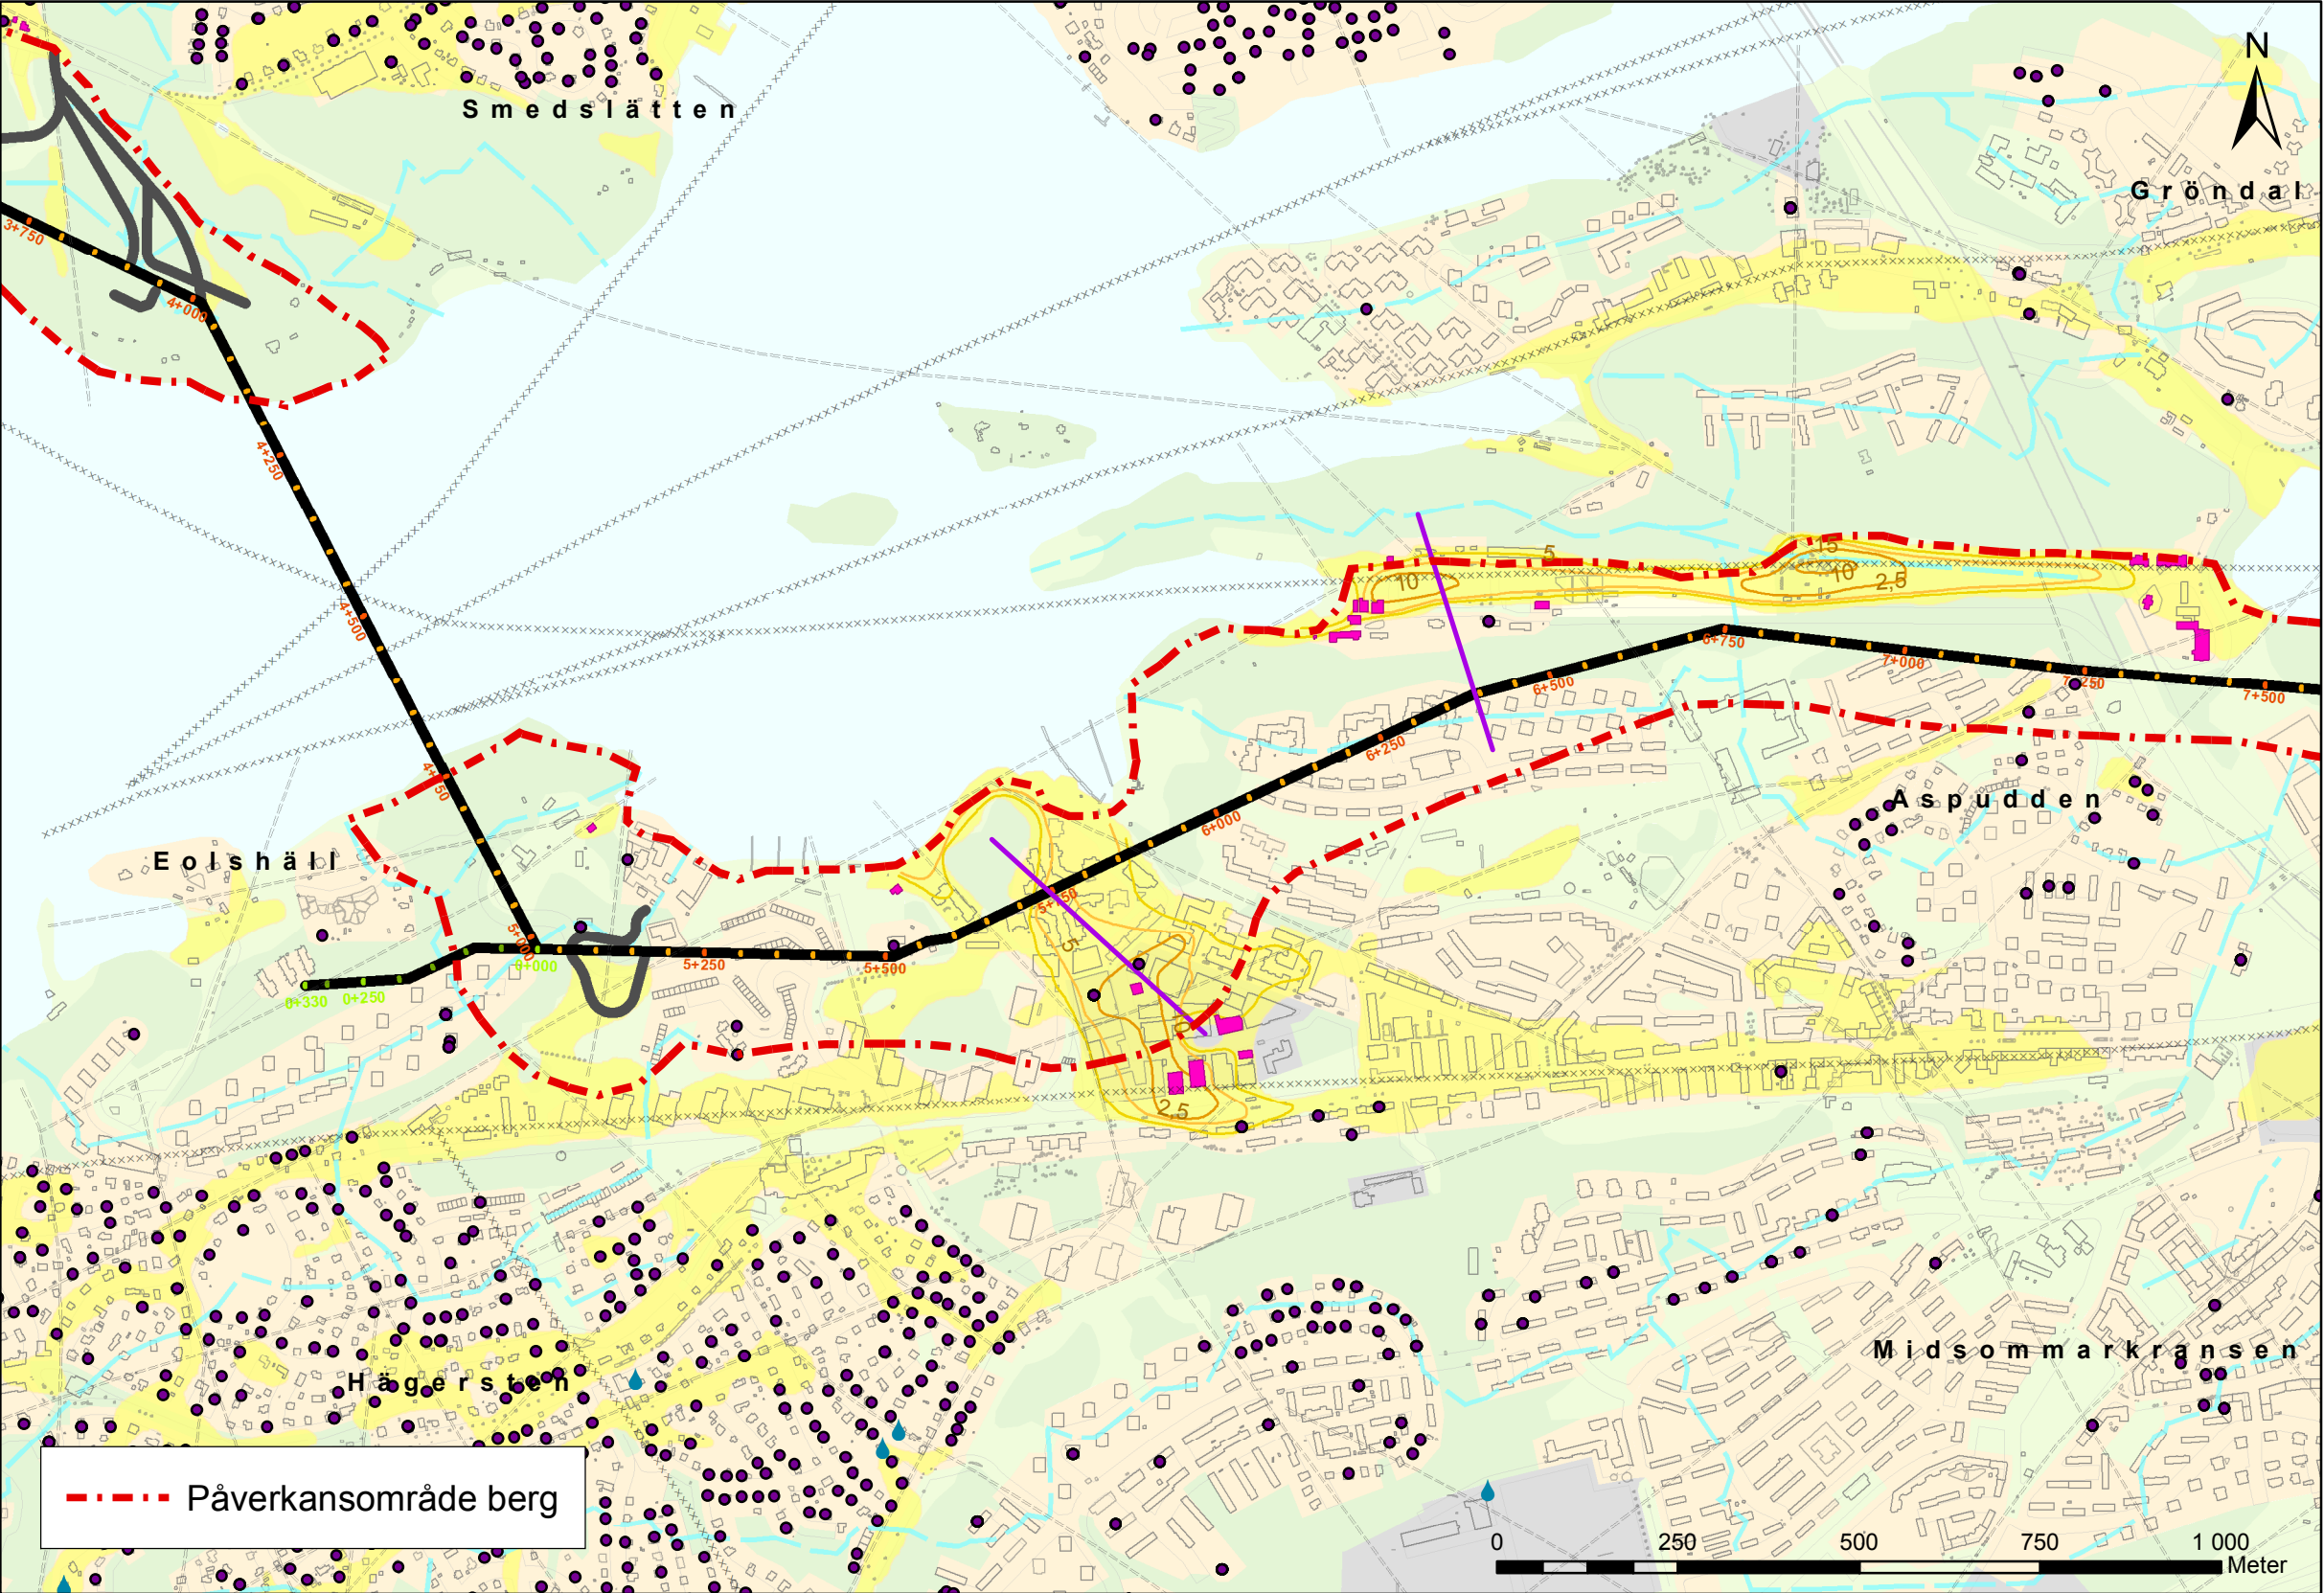

--- Påverkansområde berg


Kartlegend

- | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| | Brunn - annan användning | | Energibrunn enligt SGU:s arkiv |
| | Brunn - Hushåll, fritidshus e.d. | | Befintliga sättningsskador |
| | Lera | | Marksättning |
| | Organisk jord | | Grundläggning murar/plintar/platta på lera/gräns till lera |
| | Huvudtunnelsträckning | | Delvis GrL. murar/plintar/platta på lera/gräns till lera |
| | Arbets-/servicetunnlar | | Oklar GrL. på lera/gräns till lera |
| | | | GrL. på träpålar |



Bilaga F2:4a
Grundvattenberoende objekt berg
Eolshäll-Vinterviken

Påverkansområde för berg definieras som ett bedömt avstånd från tunneln där en grundvattennivå sänkning på 1 m i en bergbrunn kan uppkomma.

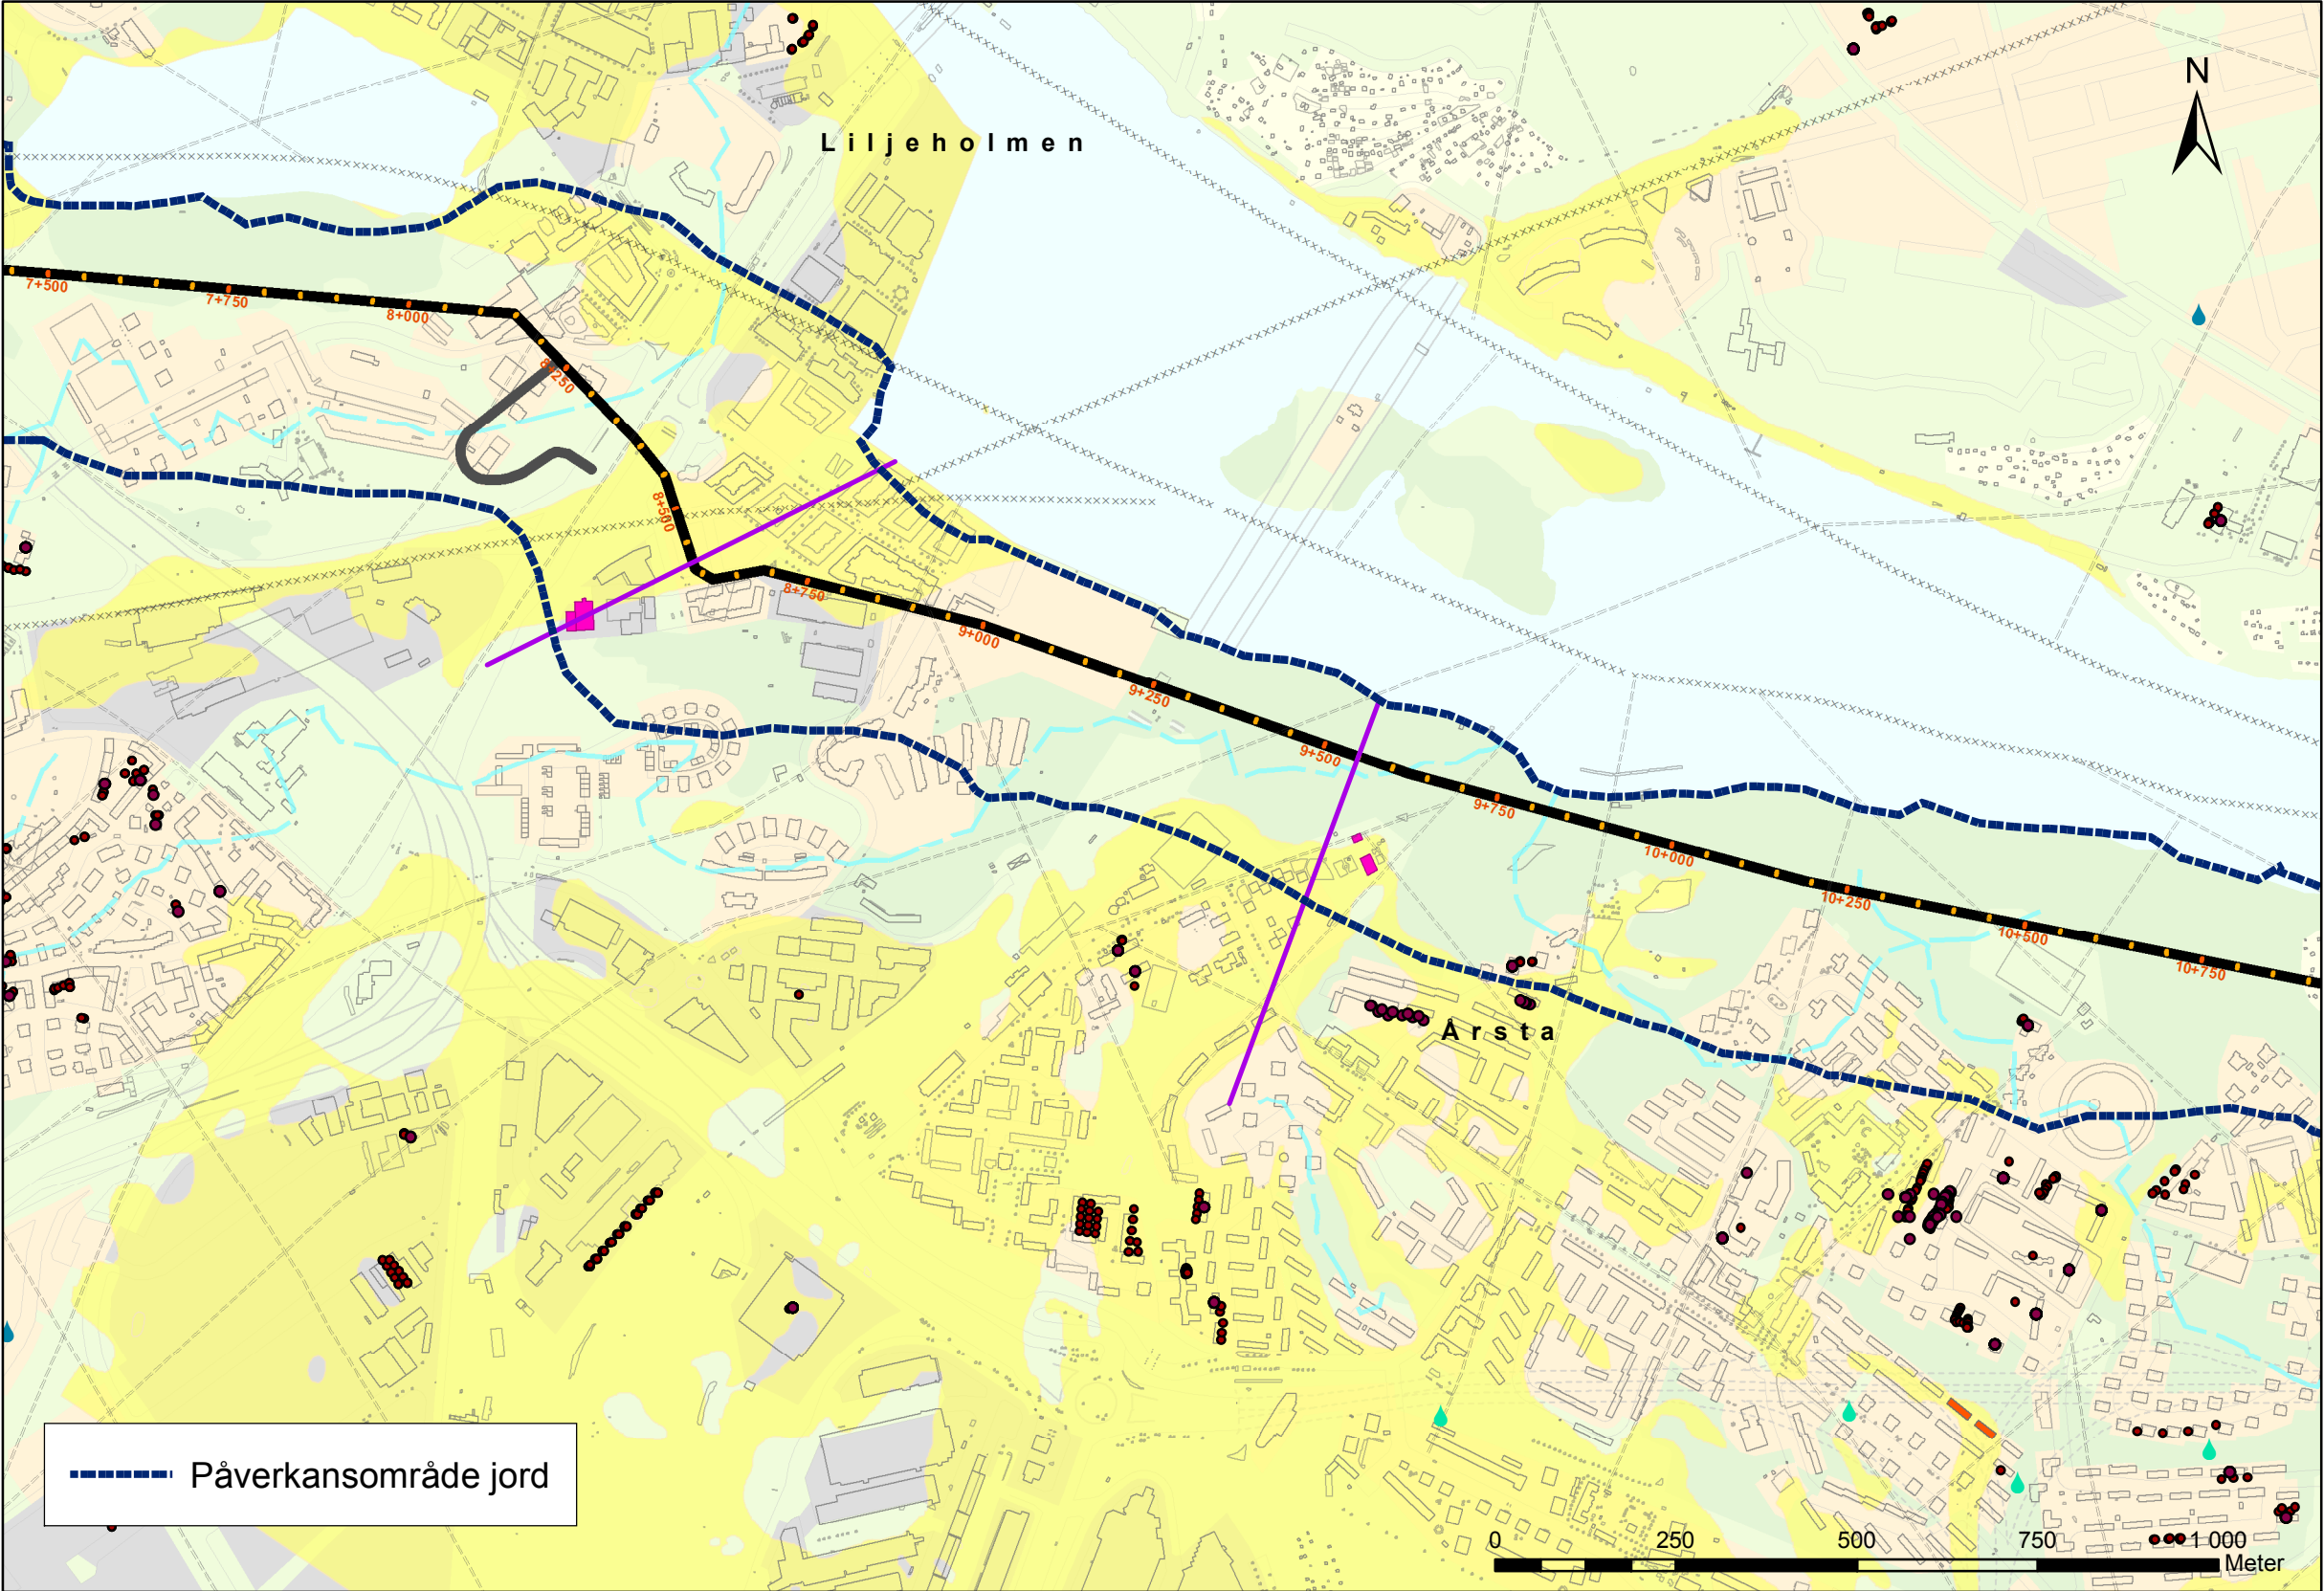



Bilaga F2:5
Grundvattenberoende objekt jord
Liljeholmen-Årsta

Påverkansområde för jord definieras som ett bedömt avstånd från tunneln där en trycknivåsänkning på 0,3 m kan uppkomma.

1:10 000

Kartlegend			
	Huvudtunnelsträckning		Energibrunn enligt SGU:s arkiv
	Arbets-/servicetunnlar		Grundläggning murar/plintar/platta på lera/gräns till lera
	Lera		Delvis GrL. murar/plintar/platta på lera/gräns till lera
	Organisk jord		Oklar GrL. på lera/gräns till lera
	Brunn - Hushåll, fritidshus e.d.		GrL. på träpålar
	Brunn - annan användning		Befintliga sättningskador
			Marksättning

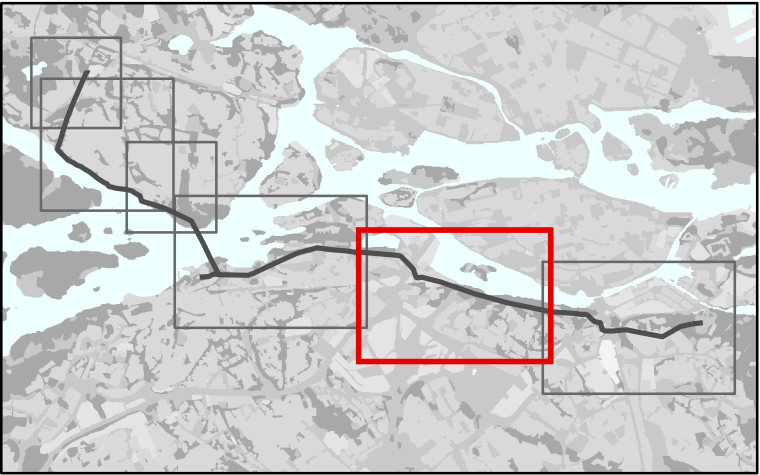

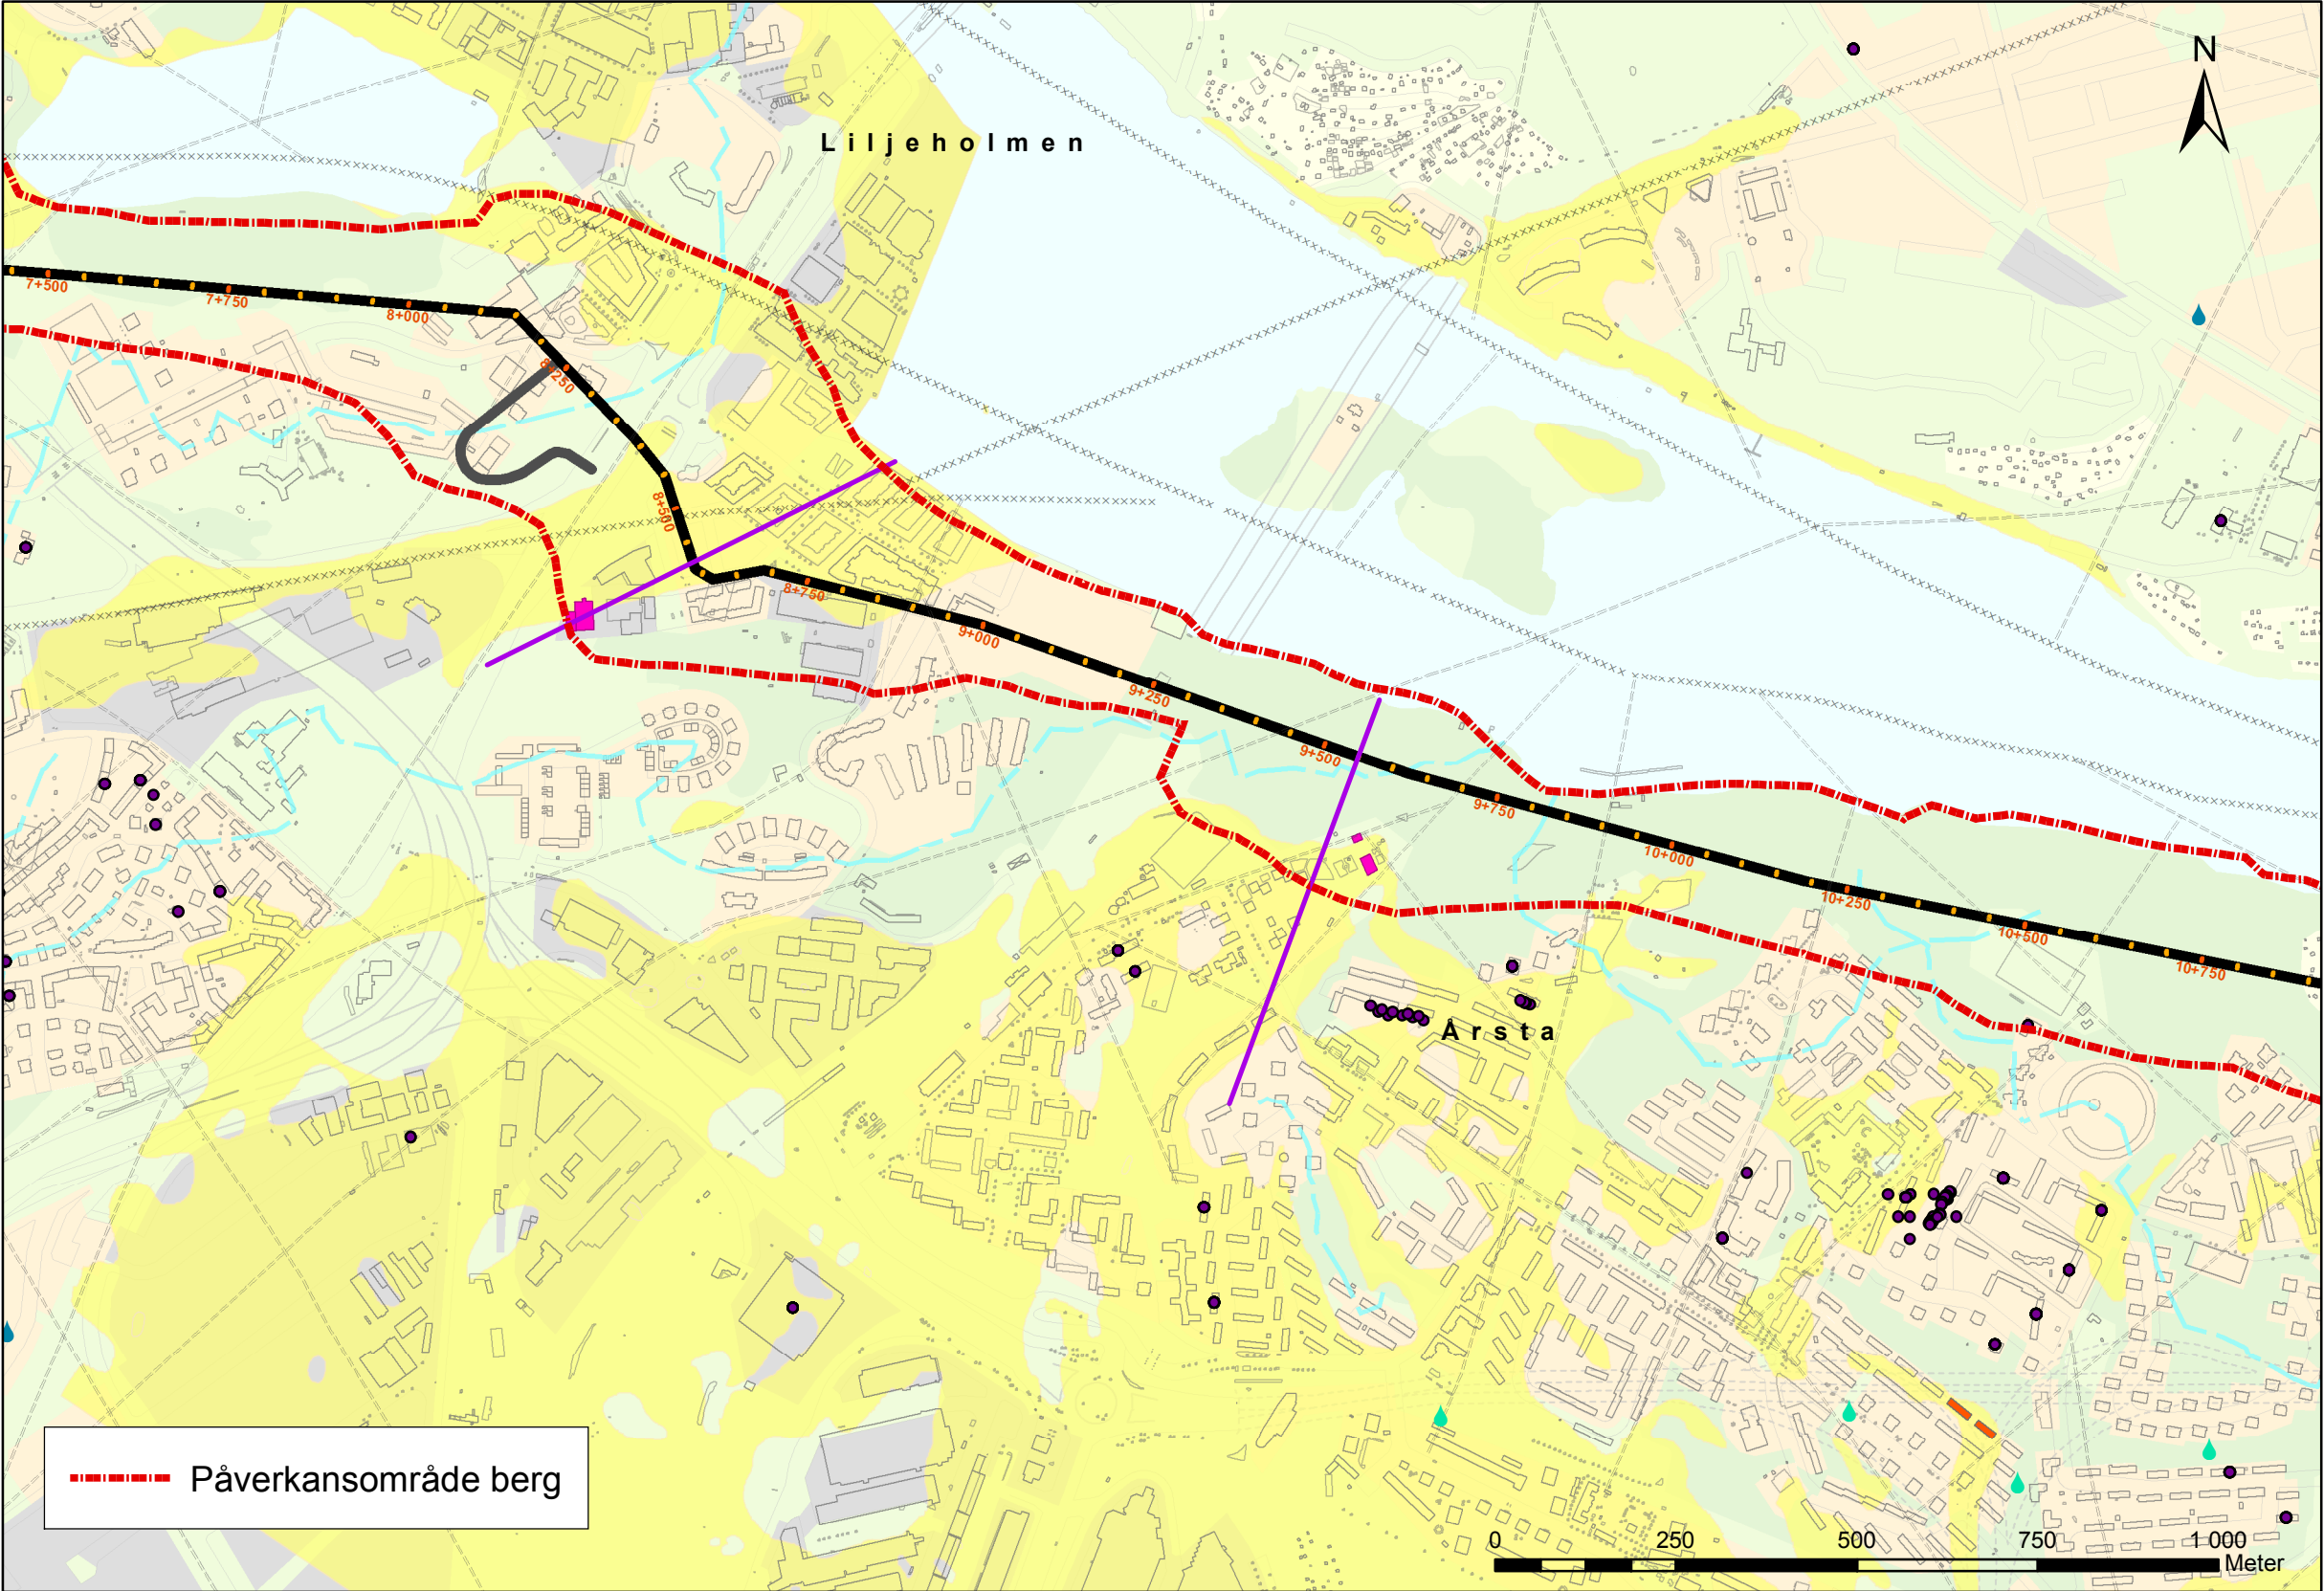


Bilaga F2:5a
Grundvattenberoende objekt berg
Liljeholmen-Årsta


Påverkansområde för berg definieras
som ett bedömt avstånd från tunneln
där en grundvattennivåsänkning på
1 m i en bergbrunn kan uppkomma.

1:10 000

Kartlegend


- | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| | Huvudtunnelsträckning | | Energibrunn enligt SGU:s arkiv |
| | Arbets-/servicetunnlar | | Grundläggning murar/plintar/platta på lera/gräns till lera |
| | Lera | | Delvis GrL. murar/plintar/platta på lera/gräns till lera |
| | Organisk jord | | Oklar GrL. på lera/gräns till lera |
| | Brunn - Hushåll, fritidshus e.d. | | GrL. på träpålar |
| | Brunn - annan användning | | Befintliga sättningsskador |
| | | | Marksättning |

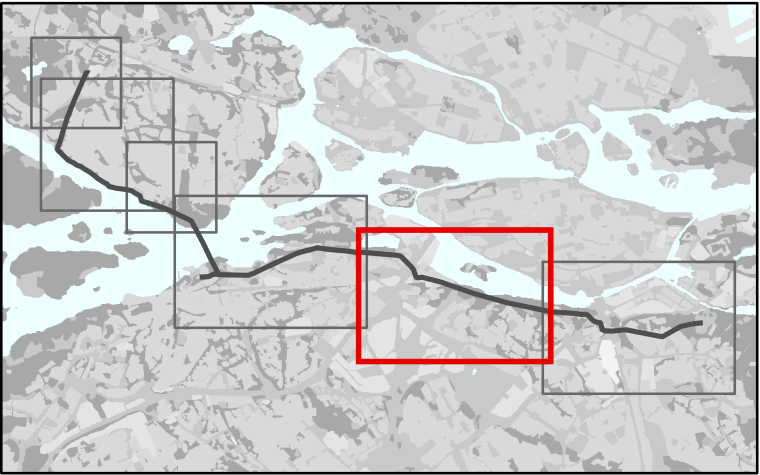

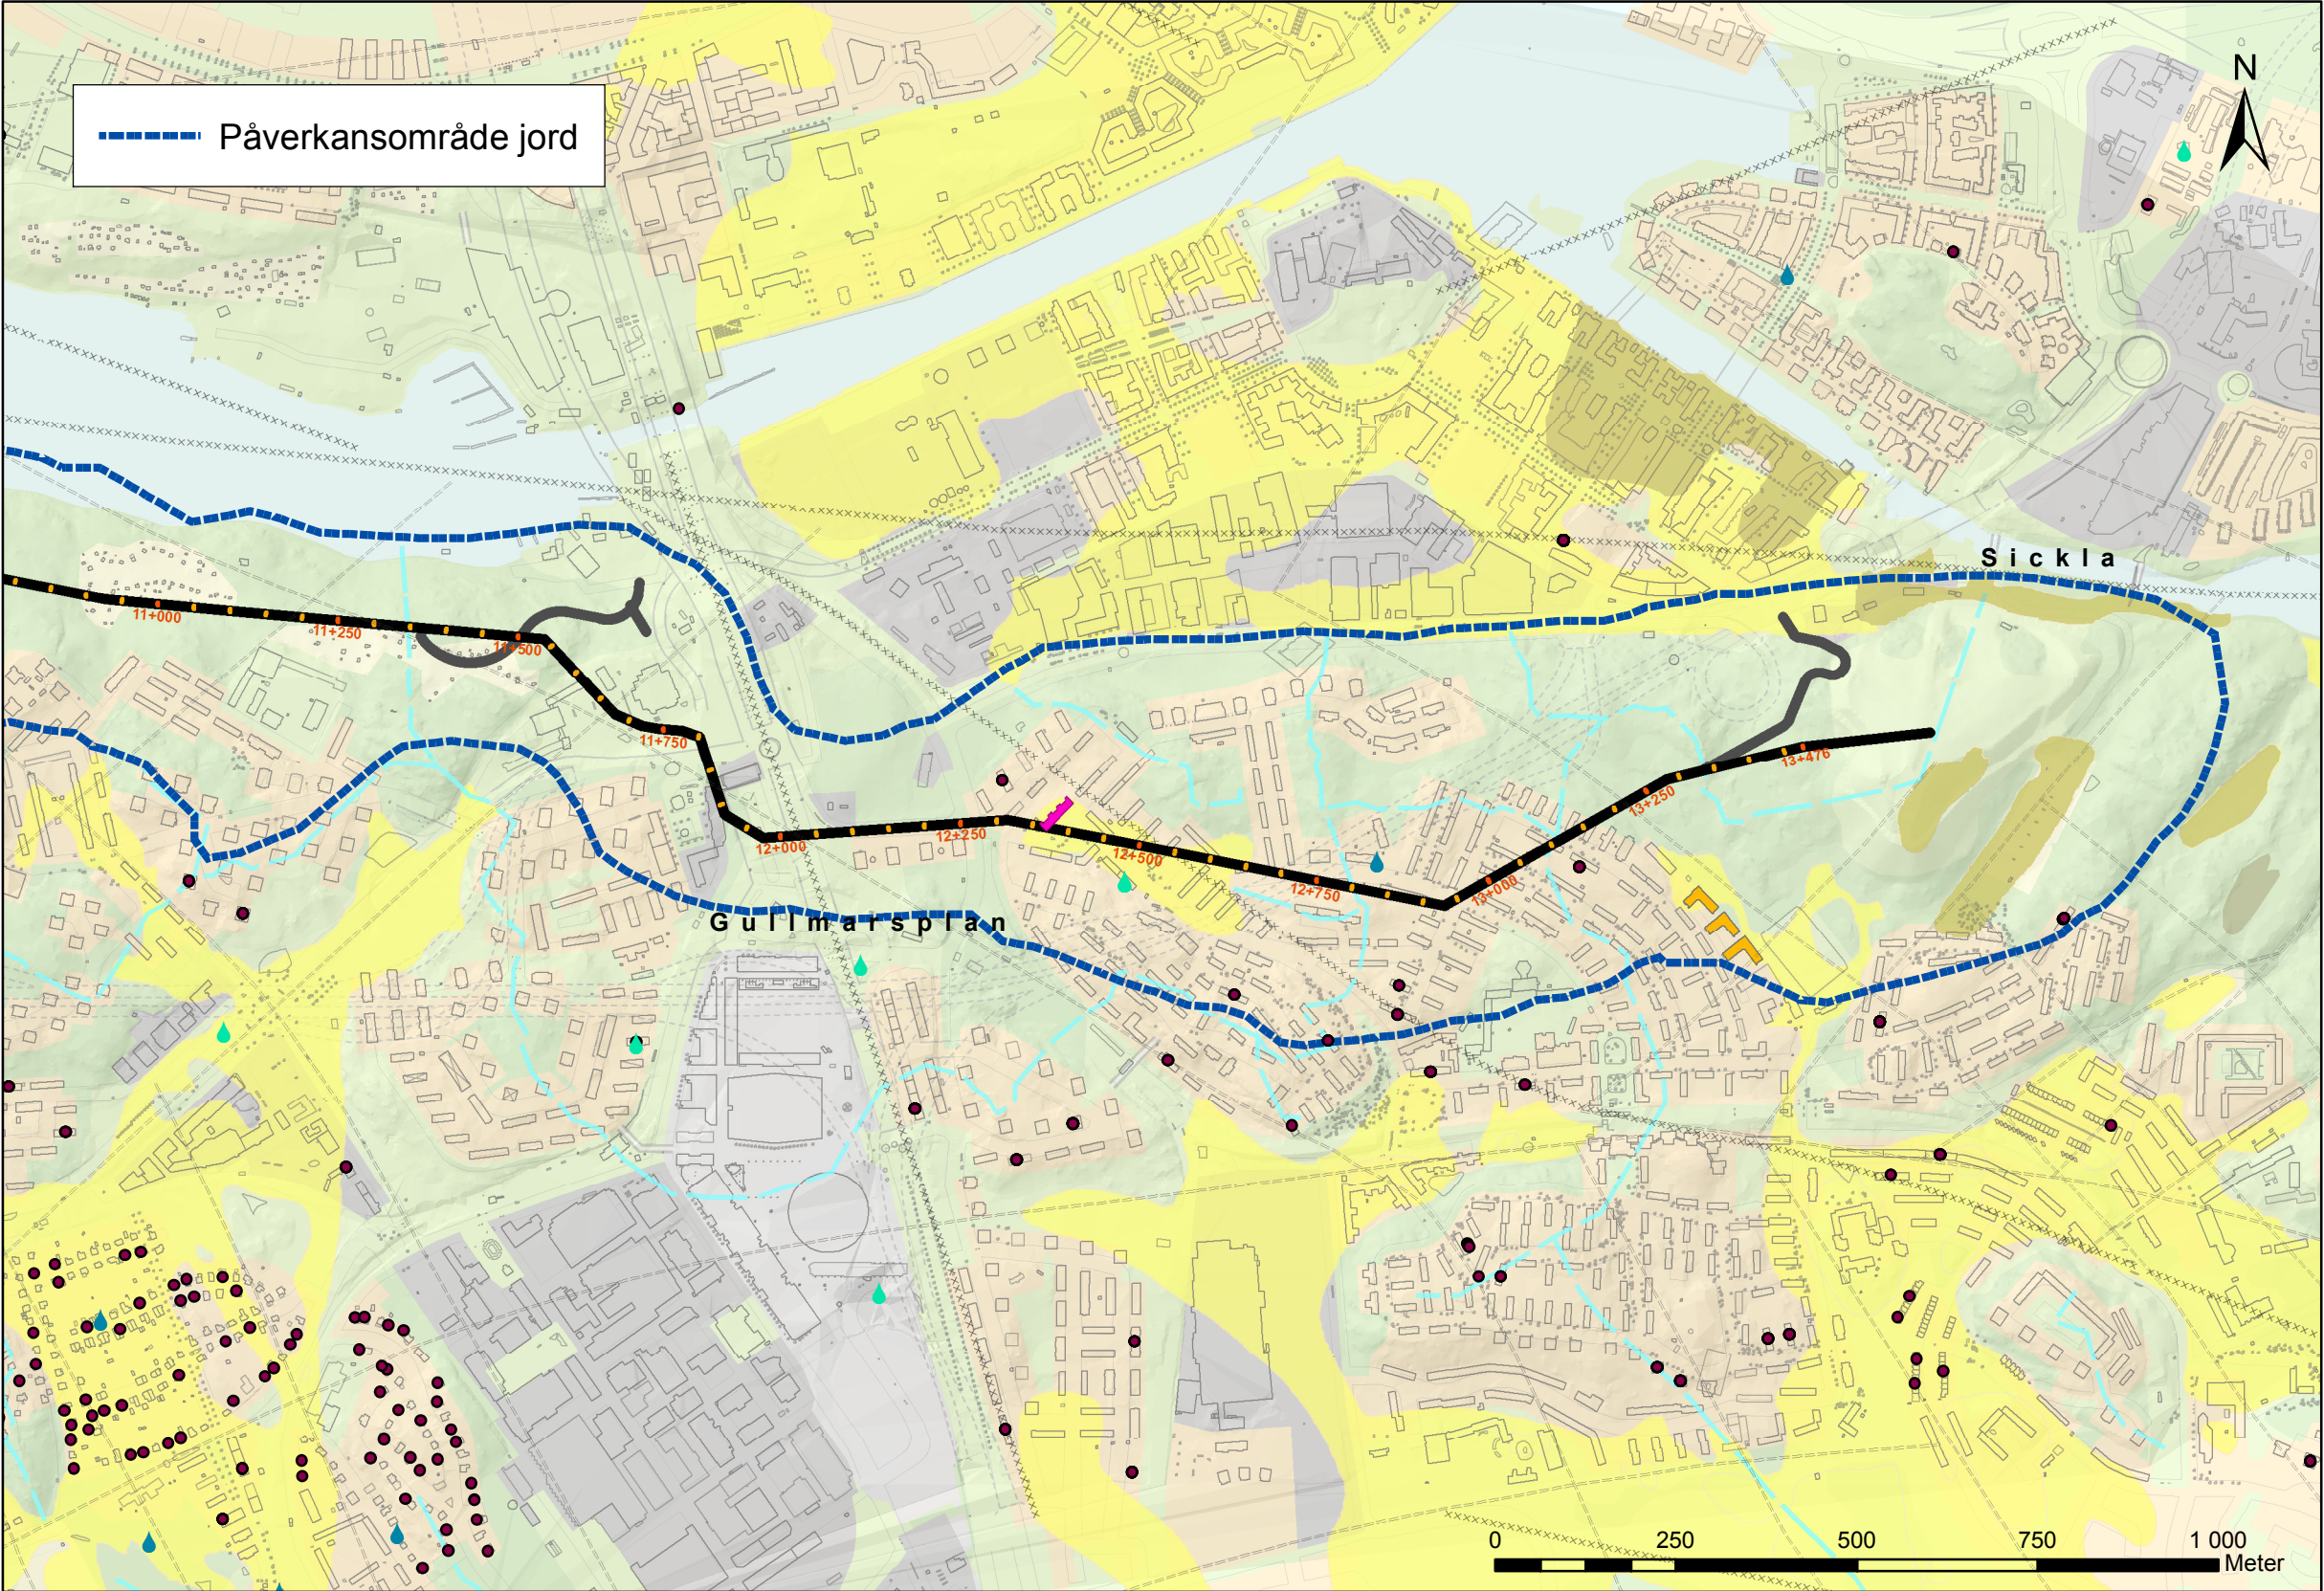

1:10 000

Kartlegend			
	Huvudtunnelsträckning		Energibrunn enligt SGU:s arkiv
	Arbets-/servicetunnlar		Grundläggning murar/plintar/platta på lera/gräns till lera
	Lera		Delvis GrL. murar/plintar/platta på lera/gräns till lera
	Organisk jord		Oklar GrL. på lera/gräns till lera
	Brunn - Hushåll, fritidshus e.d.		GrL. på träpålar
	Brunn - annan användning		Befintliga sättningsskador
			Marksättning

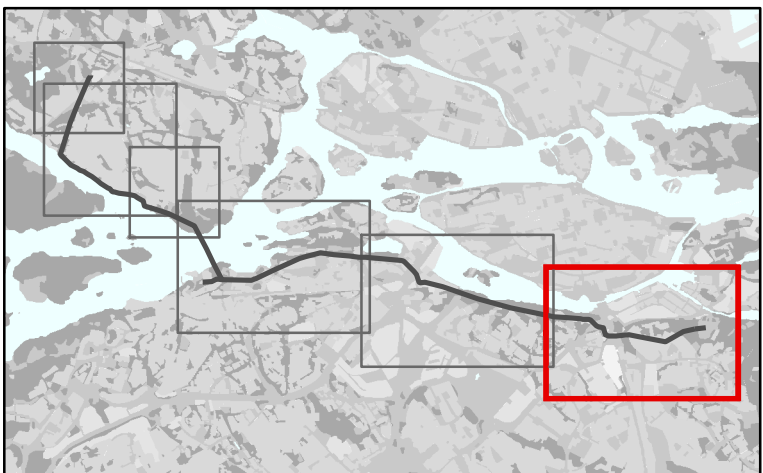

Bilaga F2:6
Grundvattenberoende objekt jord
Gullmarsplan-Sickla

Påverkansområde för jord definieras som ett bedömt avstånd från tunneln där en trycknivåsänkning på 0,3 m kan uppkomma.