

Närsorterat trädgårdsavfall

Från 2026 kommer vi att förändra vår service till Stockholms villakunder. Vi kommer att hämta dina förpackningar hemma hos dig. Förändringen gör det enklare för dig, så att ännu mer plast, papper, glas och metall ska sorteras ut och återvinnas till nya material och saker.

Allt är inte klart i detalj men här får du mått, tips och trix om du behöver förbereda din tomt inför införandet. Vi kommer att uppdatera med mer information när vi närmar oss införandet. Håll dig uppdaterad på svoa.se/narsorterat

Det kommer att finnas ett standardalternativ och ett alternativ för om du vill behålla glesare hämtning av restavfallet.

Här är måtten för dig som även har ett kärl för trädgårdsavfall:

Standardlösning med tre kärl

Tre tvåfackskärl med två hjul och tvådelat lock på toppen, samt en mindre behållare för metallförpackningar. Varje kärl rymmer 240 liter.

Mått på tvåfackskärlen i cm:

Bredd 58 cm, djup 75 cm, höjd 107 cm (240 liter)

Mått på trädgårdsavfallskäret i cm:

bredd 77 cm, djup 81 cm, höjd 107 cm (370 liter)

Mått på metallbehållaren (15 liter):

bredd 26 cm, djup 26 cm, höjd 40 cm

Mått på ytan som behövs för de tre kärlen:

- bredd 291 cm
- djup 90 cm
- höjd med stängt lock: 108 cm
- höjd med öppet lock, 182 cm

Detta lägger du i de olika kärlen

Kärl 1: Matavfall och restavfall (vanliga soppåsen). Kärl 1 töms varannan vecka.

Kärl 2: Plast- och pappersförpackningar. Kärl 2 töms varannan vecka.

Kärl 3: Färgat glas och ofärgat glas. Kärl 3 töms var fjärde vecka.

Kärl 4: Trädgårdsavfall, töms var 14 dag under säsong.


Behållare för metallförpackningar:

Hängs på glaskärl 3 och töms samtidigt var fjärde vecka. Exakt utformning är inte klart ännu.

Att tänka på

Kärlen kommer att ta mer plats än de kärl du har idag. Om du vill förbereda och bygga in dina kärl i en spaljé eller liknande på tomten behöver du tänka på några saker:

- Kärlen ska kunna hämtas vid tomtgräns. Bygger du in kärlen längre in på tomten behöver de rullas ut inför hämtningen.
- Handtagen ska vara vända ut mot hämtpersonalen.
- Kärlen ska stå på hårdgjord mark.
- Lutning max 5 % längs dragvägen.
- Metallbehållaren kan sticka ut en liten bit utanför de 90 cm. Har du trångt på tomten, öka djupet till 100 cm för marginal.

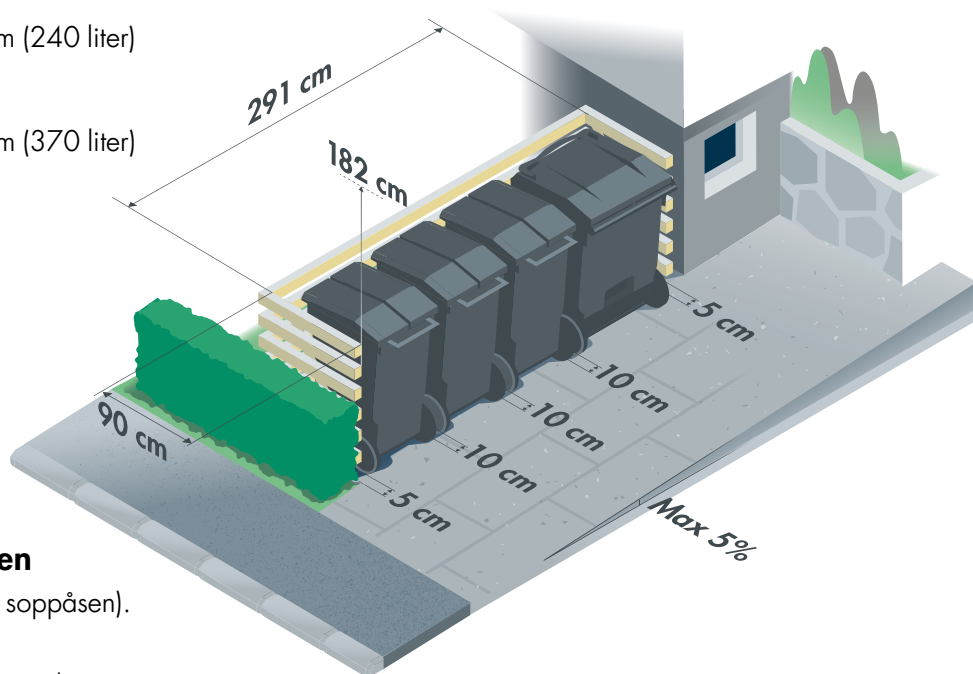

Speciallösning för glesare hämtning av restavfall

Du behåller rest- och matavfallskärlet och får två två-fackskärlet för förpackningar, samt en mindre behållare för metallförpackningar. Denna lösning behöver du beställa i anslutning till införandet.

Mått på kärLEN:

- **Restavfall i cm:**
bredd 58, djup 70, höjd 107 cm (190 liter)
- **Matavfall i cm:**
bredd 49, djup 55, höjd 107 cm (140 liter)
- **Tvåfack i cm:**
bredd 58, djup 75, höjd 107 cm (240 liter)
- **Trädgårdsavfall i cm:**
bredd 77 cm, djup 81 cm, höjd 107 cm (370 liter)

Mått på metallbehållaren (15 liter):

- bredd 26 cm
- djup 26 cm
- höjd 40 cm

Mått på ytan som behövs för de fyra kärLEN:

- bredd 350 cm
- djup 90 cm
- höjd med stängt lock: 108 cm
- höjd med öppet lock, 182 cm

Att tänka på

De fyra kärLEN kommer att ta mer plats än de kärL du har idag. Om du vill förbereda och bygga in dina kärL i en spaljé eller liknande på tomten behöver du tänka på några saker:

- KärLEN ska kunna hämtas vid tomtgräns. Bygger du in kärLEN längre in på tomten behöver de rullas ut inför hämtdagen.
- Handtagen ska vara vända ut mot hämtpersonalen.
- KärLEN ska stå på hårdjord mark.
- Lutning max 5 % längs dragvägen.

Detta lägger du i de olika kärLEN

KärL 1A: Restavfall (vanliga soppåsen). KärLET töms var fjärde vecka eller glesare.

KärL 1B: Matavfall. KärLET töms varannan vecka.

KärL 2: Plast- och pappersförpackningar. KärLET töms varannan vecka.

KärL 3: Färgat glas och ofärgat glas. KärLET töms var fjärde vecka.

KärL 4: Trädgårdsavfall, töms var 14 dag under säsong.

Behållare för metallförpackningar:

Hängs på glaskärLET och töms samtidigt var fjärde vecka. Exakt utformning är inte klart ännu.

Metallbehållaren kan sticka ut en liten bit utanför de 90 cm. Har du trångt på tomten, öka djupet till 100 cm för marginal.

